




# Sommaire

■	<b>CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC.....</b>	<b>3</b>
■	ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE .....	3
■	CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE .....	4
■	PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE.....	4
■	NOMBRE D'ABONNEMENTS.....	5
■	RESSOURCES EN EAU .....	10
■	VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION ET VENDUS.....	12
■	LONGUEUR DU RESEAU .....	13
■	<b>TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC .....</b>	<b>14</b>
■	FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR .....	14
■	PRIX DU SERVICE DE L'EAU POTABLE.....	15
■	LE PRIX DE L'EAU Y COMPRIS REDEVANCE POLLUTION – SERVICE BAINES .....	17
■	LE PRIX DE L'EAU Y COMPRIS REDEVANCE POLLUTION – SERVICE BROSSACAIIS .....	18
■	LE PRIX DE L'EAU Y COMPRIS REDEVANCE POLLUTION – SERVICE CHALAIIS .....	19
■	LE PRIX DE L'EAU Y COMPRIS REDEVANCE POLLUTION – SERVICE EDON .....	20
■	LE PRIX DE L'EAU Y COMPRIS REDEVANCE POLLUTION – SERVICE DES ESSARDS .....	21
■	LE PRIX DE L'EAU Y COMPRIS REDEVANCE POLLUTION – SERVICE FONT DES ABIMES.....	22
■	LE PRIX DE L'EAU Y COMPRIS REDEVANCE POLLUTION – SERVICE FONT CHAUDE .....	23
■	LE PRIX DE L'EAU Y COMPRIS REDEVANCE POLLUTION- SERVICE FONT DU GOUR .....	24
■	LE PRIX DE L'EAU Y COMPRIS REDEVANCE POLLUTION – SERVICE SALLES LAVALETTE .....	25
■	LE PRIX DE L'EAU Y COMPRIS REDEVANCE POLLUTION – SERVICE MONTMORELIEN .....	26
■	LE PRIX DE L'EAU Y COMPRIS REDEVANCE POLLUTION – SERVICE RONSENAC .....	27
■	RECETTES D'EXPLOITATION .....	28
■	DEPENSES PARTICULIERES DE LA COLLECTIVITE .....	35
■	<b>INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE.....</b>	<b>36</b>
■	QUALITE DE L'EAU .....	36
■	PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU .....	36
■	CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU .....	37
■	PERFORMANCE DU RESEAU .....	39
■	<b>FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU SERVICE .....</b>	<b>52</b>
■	TRAVAUX ENGAGES AU COURS DE L'EXERCICE .....	52
■	BRANCHEMENTS EN PLOMB .....	52
■	ETAT DE LA DETTE.....	52
■	<b>SYNTHESE DES INDICATEURS DES SERVICES .....</b>	<b>53</b>
■	BAIGNES .....	53
■	BROSSACAIIS .....	53
■	CHALAIIS .....	53
■	EDON.....	53
■	ESSARDS.....	54
■	FONT DES ABIMES .....	54
■	FONT CHAUDE.....	54
■	FONT DU GOUR.....	54
■	COLLINES DU MONTMORELIEN.....	55
■	RONSENAC.....	55
■	SALLES LAVALETTE .....	55
■	GLOBAL.....	55

# ■ Caractérisation technique du service public de l'eau potable

## ■ ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE

La compétence eau potable est découpée en 10 collèges :

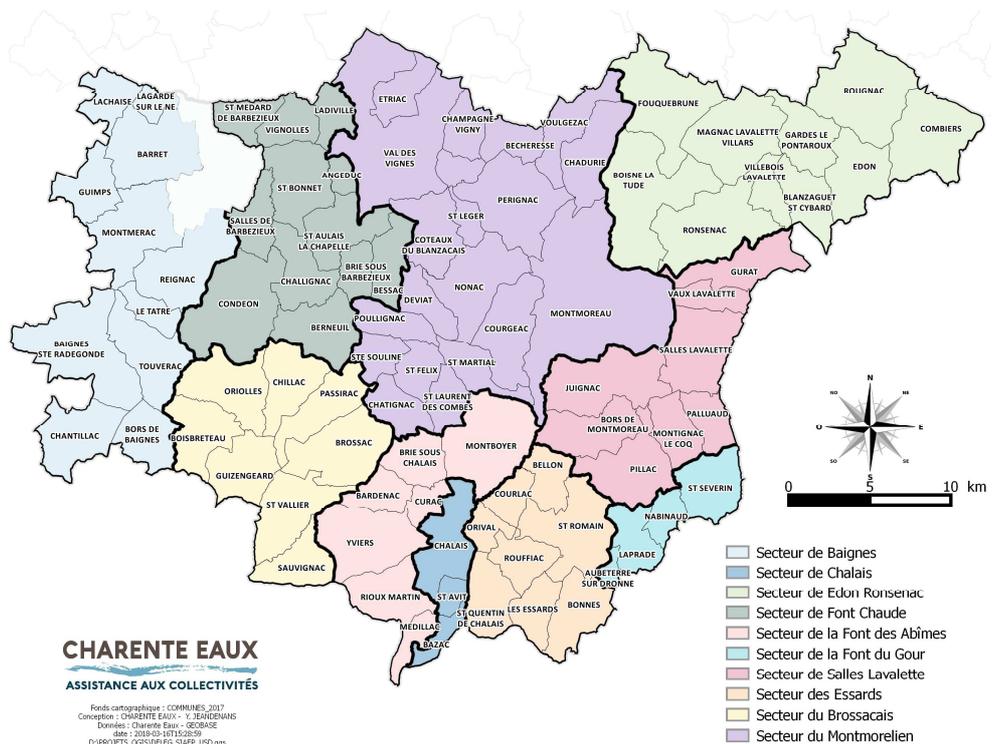

- **Baignes** : concerne les communes de BAINES-SAINTE-RADEGONDE, BARBEZIEUX SAINT HILAIRE, BARRET, BORS DE BAINES, CHANTILLAC, GUIMPS, LACHAISE, LAGARDE-SUR-LE-NE, MONTMERAC, REIGNAC, TATRE (LE) et TOUVERAC et environ 6 292 habitants
- **Chalais** : concerne les communes de BAZAC, CHALAIS et SAINT AVIT et environ 1 962 habitants
- **Edon** : concerne les communes de BLANZAGUET SAINT CYBARD, COMBIERS, EDON, GARDES LE PONTAROUX, MAGNAC LAVALETTE VILLARS, ROUGNAC et VILLEBOIS LAVALETTE et environ 2 097 habitants
- **Les Essards** : concerne les communes de BELLON, BONNES, COURLAC, ESSARDS (LES), ORIVAL, ROUFFIAC, SAINT QUENTIN DE CHALAIS et SAINT ROMAIN et environ 1 590 habitants
- **Font des Abîmes** : concerne les communes de BARDENAC, BRIE SOUS CHALAIS, CHALAIS, CURAC, MEDILLAC, MONTBOYER, RIOUX-MARTIN et YVIERS et environ 2 209 habitants
- **Font Chaude** : concerne les communes de ANGEDUC, BERNEUIL, BESSAC, BRIE SOUS BARBEZIEUX, CHALLIGNAC, CONDEON, LADIVILLE, SAINT AULAIS LA CHAPPELLE, SAINT BONNET, SAINT MEDARD DE BARBEZIEUX, SALLES DE BARBEZIEUX, VIGNOLLES et VAL DES VIGNES – Péreuil et environ 3 371 habitants

- **Font du Gour** : concerne les communes de AUBETERRE SUR DRONNE, LAPRADE, NABINAUD et SAINT SEVERIN et environ 1 884 habitants
- **Collines du Montmorélien** : concerne les communes de AIGNES ET PUYPEROUX, AUBEVILLE, BECHERESSE, BERNEUIL, BESSAC, PORCHERESSE, CHADURIE, CHAMPAGNE-VIGNY, CHATIGNAC, COTEAUX DU BLANZACAIS – Blanzac – Cressac St Genis, COURGEAC, DEVIAT, MONTBOYER, MONTMOREAU –Aignes et Puyperoux- Montmoreau St Cybard - St Eutrope – St Laurent de Belzagot , NONAC, PASSIRAC, PERIGNAC, POUILLIGNAC, SAINT FELIX, SAINT LAURENT DES COMBES, SAINT LEGER, SAINT MARTIAL, SAINTE SOULINE, VOULGEZAC (Grand Angoulême) et VAL DES VIGNES – Aubeville - Mainfonds – Pereuil, et environ 8 206 habitants
- **Ronsenac** : concerne les communes de BOISNE LA TUDE - Charmant-Chavenat-Juillaguet, FOUQUEBRUNE, MAGNAC LAVALETTE VILLARS et RONSENAC et environ 2 432 habitants
- **Salles Lavalette** : concerne les communes de BORS DE MONTMOREAU, GURAT, JUIGNAC, MONTIGNAC LE COQ, PALLUAUD, PILLAC, SAINT-AMANT, SALLES LAVALETTE et VAUX-LAVALETTE et environ 2 261 habitants
- **Brossacais** : concerne les communes de BOISBRETEAU, BROSSAC, CHILLAC, GUIZENGEARD, ORIOLES, PASSIRAC, SAINT VALLIER et SAUVIGNAC et environ 1 645 habitants

Le présent rapport fait une synthèse des données de l'ensemble des services.

## ■ CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE

Service	Mode de Gestion	Délegataire	Durée du contrat	Date de fin de contrat
Baignes	affermage	SAUR	12	31 décembre 2019
Chalais	affermage	SAUR	12	31 décembre 2018
Edon	affermage	SAUR	13	31 décembre 2018
Essards	affermage	AGUR	12	31 décembre 2022
Font des Abîmes	affermage	AGUR	12	31 décembre 2023
Font Chaude	affermage	SAUR	12	30 juin 2019
Font du Gour	affermage	AGUR	10	31 décembre 2022
Collines du Montmorélien	affermage	SAUR	10	30 juin 2025
Ronsenac	affermage	SAUR	12	31 décembre 2019
Salles Lavalette	affermage	AGUR	12	31 décembre 2023
Brossacais	affermage	AGUR	12	30 septembre 2027

## ■ PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE

Les prestations confiées aux sociétés SAUR et AGUR sont les suivantes :

<b>Gestion du service</b>	application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des installations, relève des compteurs
<b>Gestion des abonnés</b>	accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client
<b>Mise en service</b>	des branchements
<b>Entretien</b>	de l'ensemble des ouvrages
<b>Renouvellement</b>	des canalisations <6m, des clôtures, des compteurs, des équipements électromécaniques, des ouvrages de traitement

La collectivité prend en charge :

<b>Renouvellement</b>	de la voirie, des branchements, des canalisations, des captages, des forages, du génie civil
-----------------------	--

## ■ NOMBRE D'ABONNEMENTS

- *Baignes*

Abonnements	2016	2017	Variation
<b>Nombre total d'abonnements</b>	<b>3 657</b>	<b>3 052*</b>	<b>+0,57 %</b>

\* retrait des communes d'Ambleville, Criteuil la Madeleine, Lignières Sonneville qui représentent en 2017 626 abonnés

### Répartition des abonnés par commune

BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE	724
BARBEZIEUX SAINT HILAIRE	4
BARRET	483
BORS DE BAINES	56
CHANTILLAC	184
GUIMPS	218
LACHAISE	170
LAGARDE-SUR-LE-NE	86
LAMERAC	102
MONTCHAUDE	245
REIGNAC	318
TATRE (LE)	192
TOUVERAC	273
<b>Total des abonnés</b>	<b>3 052</b>

- *Brossacais :*

Abonnements	2016	2017	Variation
<b>Nombre total d'abonnements</b>	<b>1 045</b>	<b>1 059</b>	<b>+1,34 %</b>

### Répartition des abonnés par commune

BARDENAC	4
BOISBRETEAU	74
BROSSAC	382
CHILLAC	123
GUIZENGEARD	92
ORIOLES	140
PASSIRAC	113
SAINT VALLIER	97
SAUVIGNAC	34
<b>Total des abonnés</b>	<b>1059</b>

• *Chalais :*

Abonnements	2016	2017	Variation
Nombre total d'abonnements	1 211	1 217	+0,5 %

**Répartition des abonnés par commune**

BAZAC	117
CHALAIS	956
MEDILLAC	31
SAINT AVIT	113
<b>Total des abonnés</b>	<b>1217</b>

• *Edon :*

Abonnements	2016	2017	Variation
Nombre total d'abonnements	1 342	1 351	-2,83 %

**Répartition des abonnés par commune**

BLANZAGUET SAINT CYBARD	144
COMBIERS	103
EDON	197
GARDES LE PONTAROUX	165
MAGNAC LAVALETTE VILLARS	30
ROUGNAC	265
VILLEBOIS LAVALETTE	447
<b>Total des abonnés</b>	<b>1351</b>

• *Essards :*

Abonnements	2016	2017	Variation
Nombre total d'abonnements	1 220	1 230	+0,82 %

**Répartition des abonnés par commune**

BELLON	97
BONNES	278
COURLAC	57
ESSARDS (LES)	143
ORIVAL	111
ROUFFIAC	70
SAINT QUENTIN DE CHALAIS	160
SAINT ROMAIN	314
<b>Total des abonnés</b>	<b>1230</b>

• *Font des Abîmes :*

Abonnements	2016	2017	Variation
Nombre total d'abonnements	1 311	1 313	+0,15 %

**Répartition des abonnés par commune**

BARDENAC	137
BRIE SOUS CHALAIS	122
CHALAIS	244
CURAC	73
MEDILLAC	67
MONTBOYER	236
RIOUX-MARTIN	153
SAUVIGNAC	16
YVIERS	265
<b>Total des abonnés</b>	<b>1 313</b>

• *Font Chaude :*

Abonnements	2016	2017	Variation
Nombre total d'abonnements	1 507	1 515	+0,53 %

**Répartition des abonnés par commune**

ANGEDUC	56
BERNEUIL	122
BESSAC	65
BRIE SOUS BARBEZIEUX	63
CHALLIGNAC	152
CONDEON	280
LADIVILLE	11
SAINT AULAIS LA CHAPELLE	114
SAINT BONNET	175
SAINT MEDARD DE BARBEZIEUX	108
SALLES DE BARBEZIEUX	210
VAL DES VIGNES	71
VIGNOLLES	88
<b>Total des abonnés</b>	<b>1 515</b>

• *Font du Gour :*

Abonnements	2016	2017	Variation
Nombre total d'abonnements	1 081	1 090	+0,83 %

**Répartition par commune**

AUBETERRE SUR DRONNE	269
LAPRADE	158
NABINAUD	83
PILLAC	12
SAINT ROMAIN	3
SAINT SEVERIN	565
<b>Total des abonnés</b>	<b>1090</b>

• *Collines du Montmorélien :*

Abonnements	2016	2017	Variation
Nombre total d'abonnements	3 613	3 633	-0,91 %

**Répartition par commune**

BECHERESSE	131
BERNEUIL	38
BESSAC	12
COTEAUX DU BANZACAIS	498
CHADURIE	235
CHAMPAGNE-VIGNY	117
CHATIGNAC	99
COURGEAC	98
DEVIAT	90
MONTBOYER	33
MONTMOREAU	1056
NONAC	167
PASSIRAC	13
PERIGNAC	255
POULLIGNAC	53
SAINT FELIX	74
SAINT LAURENT DES COMBES	57
SAINT LEGER	61
SAINT MARTIAL	85
SAINTE SOULINE	71
VAL DES VIGNES	264
VOULGEZAC	126
<b>Total des abonnés</b>	<b>3 633</b>

• *Ronsenac :*

Abonnements	2016	2017	Variation
Nombre total d'abonnements	1 185	1 181	-0,34 %

**Répartition par commune**

BOISNE LA TUDE	352
CHADURIE	2
FOUQUEBRUNE	324
MAGNAC LAVALETTE VILLARS	196
RONSENAC	325
<b>Total des abonnés</b>	<b>1 199</b>

- Salles Lavalette :

Abonnements	2016	2017	Variation
Nombre total d'abonnements	1 660	1 665	+0,30 %


**Répartition par commune**

BORS DE MONTMOREAU	172
GURAT	112
JUIGNAC	237
MONTIGNAC LE COQ	127
PALLUAUD	173
PILLAC	154
SAINT AMANT	386
SALLES LAVALETTE	243
VAUX-LAVALLETTE	61
<b>Total des abonnés</b>	<b>1 665</b>

- Territoire syndical :

Abonnements	2016	2017	Variation
Nombre total d'abonnements	18 832	18 324	-2,34 %

- Evolution du nombre total d'abonnements

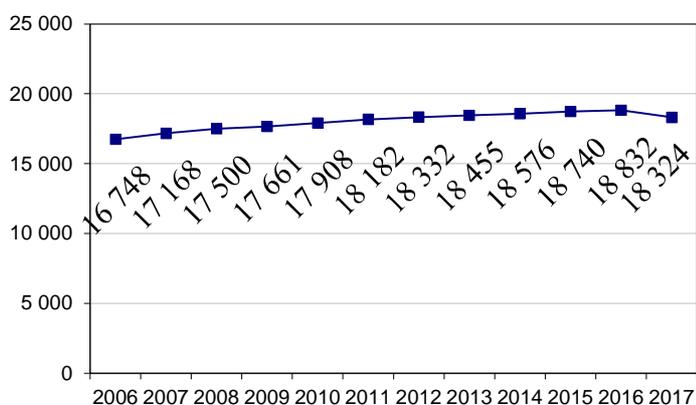

## ■ RESSOURCES EN EAU

### • Points de prélèvement

Service	Ouvrage	Prélèvement 2016 [m³]	Prélèvement 2017 [m³]	Variation 2016/2017
Baignes	Captage de la GRAND FONT CRITEUIL LA MAGDELEINE Prélèvement en nappe souterraine	452 797	490 331	+8,29 %
Brossacais	Captage de BOUSSEUIL BROSSAC Prélèvement en nappe souterraine	134 958	134 271	-0,51 %
Chalais	Puits ROUTE d'ANGOULEME CHALAIS Prélèvement en nappe souterraine	38 323	44 642	+16,49 %
	Puits 1 de DEVANNES (station) MEDILLAC Prélèvement en nappe souterraine	105 857	91 327	-13,73 %
	Puits 2 de DEVANNES (champs) MEDILLAC Prélèvement en nappe souterraine			
Edon	Captage de la source du PINIER ROUGNAC Prélèvement en nappe souterraine	148 654	145 955	-1,82 %
	Forage de la DAVIDIE GARDES LE PONTAROUX Prélèvement en nappe souterraine	37 138	34 700	-6,56 %
Essards	Captage de PUYCHAUD ESSARDS (LES) Prélèvement en nappe souterraine	64 420	60 090	-6,72 %
Font des Abîmes	Captage de la FONT DES ABIMES CHALAIS Prélèvement en nappe d'accompagnement	163 394	156 672	-4,11 %
Font Chaude	Captage de la FONT CHAUDE SALLES DE BARBEZIEUX Prélèvement en nappe souterraine	199 352	194 406	-2,48 %
Font du Gour	Captage de la FONT DU GOUR SAINT SEVERIN Prélèvement en nappe souterraine	241 232	232 874	-3,46 %
Collines du Montmorélien	TROU DE GABART GURAT Prélèvement en nappe souterraine	399 895	478 564	+19,67 %
	Forage de La Nauderie AIGNES ET PUYPEROUX*	303 017	238 442	-21,31 %
	Forage des Graves AIGNES ET PUYPEROUX*	406 089	311 838	-23,21 %
	Forage du Pont de l'Épau MONTMOREAU SAINT CYBARD*	172 296	179 758	+4,33 %
Ronsenac	Captage de FONT LONGUE RONSENAC Prélèvement en nappe souterraine	174 669	186 993	+5,39 %
Salles Lavalette	Puits de MOULIN MAINOT SALLES LAVALETTE Prélèvement en nappe souterraine	249 240	264 580	+6,15 %
<b>Total des prélèvements [m³]</b>		<b>3 291 331</b>	<b>3 242 540</b>	<b>-1,48 %</b>

\* les trois forages du Turonien ont intégrés le service du Montmorélien au 01/01/2017

• *Importations d'eau*

Service	Import depuis	Importé en 2016 [m³]	Importé en 2017 [m³]
<b>Interne au SIAEP DU SUD CHARENTE</b>			
<b>Edon</b>	SIAEP DU SUD CHARENTE - Ronsenac	1 556	1 898
<b>Essards</b>	SIAEP DU SUD CHARENTE - Font du Gour	107 354	106 176
<b>Font des Abîmes</b>	SIAEP DU SUD CHARENTE - Brossacais	178	164
<b>Collines du Montmorélien</b>	SIAEP DU SUD CHARENTE - Ronsenac	2 332	2 562
<b>Ronsenac</b>	SIAEP DU SUD CHARENTE - Collines du Montmorélien	25 166	10 097
<b>Brossacais</b>	SIAEP DU SUD CHARENTE - Collines du Montmorélien	623	1 046
	SIAEP DU SUD CHARENTE - Font des Abîmes	5 880	3 195
<b>Externe au SIAEP DU SUD CHARENTE</b>			
<b>Font Chaude</b>	BARBEZIEUX SAINT HILAIRE	1 737	1 739
<b>Baignes</b>	Grand Cognac - Segonzac	8 801	7 595
<b>Brossacais</b>	RESE	1 081	839

• *Volumes produits*


Service	Ouvrage	Production 2016 [m³]	Production 2017 [m³]	Variation 2016/2017
<b>Baignes</b>	Station de production de CRITEUIL CRITEUIL LA MAGDELEINE Traitement complet	435 326	449 951	+3,36 %
<b>Brossacais</b>	Station de production de BOUSSEUIL BROSSAC Traitement physico-chimique simple (ou désinfection seule)	132 855	129 318	-2,66 %
<b>Chalais</b>	Station de production ROUTE D'ANGOULEME CHALAIS Traitement physico-chimique simple (ou désinfection seule)	37 246	43 646	+17,18 %
<b>Chalais</b>	Station de production de DEVANNES MEDILLAC Traitement physico-chimique simple (ou désinfection seule)	104 179	89 147	-14,43 %
<b>Edon</b>	Station de production du PINIER ROUGNAC Traitement physico-chimique simple (ou désinfection seule)	142 395	139 732	-1,87 %
<b>Edon</b>	Station de production de la DAVIDIE GARDES LE PONTAROUX Traitement CAG	37 138	34 700	-6,56 %
<b>Essards</b>	Station de production de PUYCHAUD ESSARDS (LES) Traitement physico-chimique simple (ou désinfection seule)	62 886	166 067	+164,08 %
<b>Font des Abîmes</b>	Station de production de la FONT DES ABIMES CHALAIS Traitement physico-chimique simple (ou désinfection seule)	162 165	155 209	-4,29 %
<b>Font Chaude</b>	Station de production de LA FONT CHAUDE SALLES DE BARBEZIEUX Traitement complet	194 468	178 725	-8,10 %
<b>Font du Gour</b>	Station de production de la FONT DU GOUR SAINT SEVERIN Traitement physico-chimique simple (ou désinfection seule)	241 116	127 496	-47,12 %
<b>Collines du Montmorélien</b>	Station de production (trou de Gabart) GURAT Traitement physico-chimique simple (ou désinfection seule)	369 660	463 630	+25,42 %
	Forages du Turonien- AIGNES et MONTMOREAU	(881 402)	730 038	-17,17%
<b>Ronsenac</b>	Station de production de FONT LONGUE RONSENAC Traitement CAG	174 669	184 090	+5,39 %
<b>Salles Lavalette</b>	Station de production de MOULIN MAINOT SALLES LAVALETTE Traitement physico-chimique simple (ou désinfection seule)	247 987	264 060	+6,48 %

- Total des volumes d'eau potable

Total des ressources [m³]	2016	2017	Variation	Répartition des ressources (2017)
Ressources propres	2 342 090	3 120 817*	+ 33,25 %	95,84 %
Importations interne et externe	154 708	135 311	-12,54 %	4,16%
Dont externe	11 619	10 173	-12,45 %	
<b>Total général</b>	<b>2 187 552</b>	<b>3 256 128</b>	<b>+2,57 %</b>	<b>100%</b>

\* les trois forages du Turonien ont intégrés le service du Montmorélien au 01/01/2017

- Evolution des volumes d'eau potable produits et importés

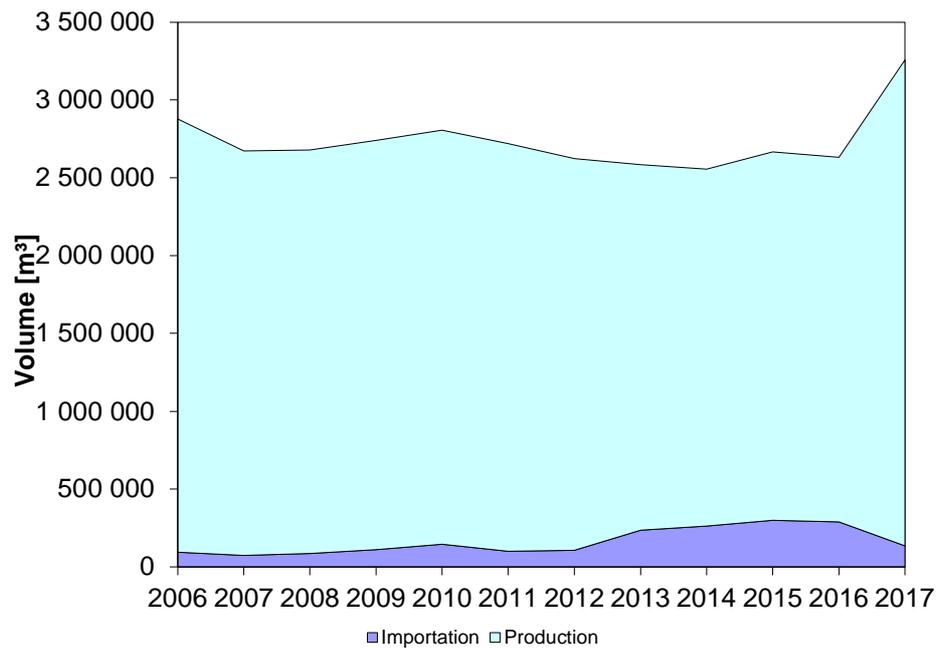

### ■ VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION ET VENDUS


Volumes [m³]	2016	2017	Variation
Volume produit	2 342 090	2 425 771	+3,57 %
Volume importé	154 708	135 311	-54,52 %
Volume exporté	- 145 290	- 816 677	-1,80 %
<b>Volume mis en distribution</b>	<b>2 486 389</b>	<b>2 439 451</b>	<b>- 1,89%</b>
<b>Volume total vendu aux abonnés</b>	<b>1 904 305</b>	<b>1 897 493</b>	<b>- 0,36%</b>

La consommation moyenne par abonnement domestique est de : 104 m³ par an. Elle était de 101 m³ en 2016.

• *Détail des exportations d'eau*

Service	Export vers	Exporté en 2016 [m³]	Exporté en 2017 [m³]
<b>Interne au SIAEP DU SUD CHARENTE</b>			
Brossacais	SIAEP DU SUD CHARENTE - Font des Abîmes	178	94
Font des Abîmes	SIAEP DU SUD CHARENTE - Brossacais	5 880	30 215
Font du Gour	SIAEP DU SUD CHARENTE - Essards	107 354	105 076
Collines du Montmorélien	SIAEP DU SUD CHARENTE - Brossacais	0	1 618
Collines du Montmorélien	SIAEP DU SUD CHARENTE - Ronsenac	25 166	10 097
Ronsenac	SIAEP DU SUD CHARENTE - Edon	1 556	1 898
Ronsenac	SIAEP DU SUD CHARENTE - Collines du Montmorélien	2 332	2 562
<b>Externe au SIAEP DU SUD CHARENTE</b>			
Baignes	BARBEZIEUX	412	21 083
Baignes	GRAND COGNAC – Salles d'Angles	1 322	1 398
Collines du Montmorélien	GRAND ANGOULEME – Boeme et Vallée de l'Echelle	-	641 514
Ronsenac	GRAND ANGOULEME - Vallée de l'Echelle	1 090	1 122
<b>Volume total exporté</b>		<b>- 143 556</b>	<b>- 816 677</b>

• *Evolution des volumes vendus aux abonnés et exportés*

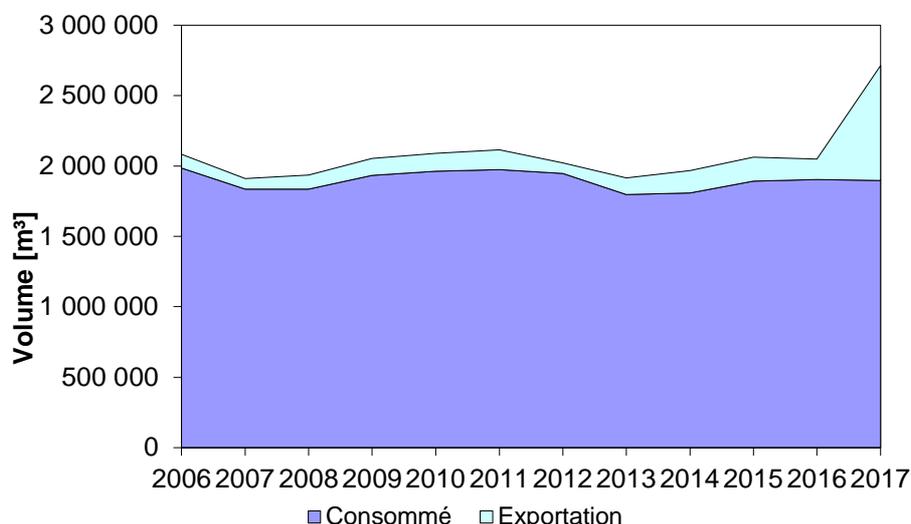

■ **LONGUEUR DU RESEAU**

Linéaire du réseau hors branchements en km	2016	2017	Variation%
Baignes*	410,0	410,0	0,00 %
Brossacais	173,0	173,2	+0,12 %
Chalais	55,0	55,0	0,00 %
Edon	139,0	139,0	0,00 %
Essards	161,0	160,7	-0,19 %
Font des Abîmes	170,0	170,0	0,00 %
Font Chaude	249,0	249,8	+0,30 %
Font du Gour	81,0	81,3	+0,37 %
Collines du Montmorélien	479,7	485,0	+1,10 %
Ronsenac	150,0	147,0	-2,00 %
Salles Lavalette	245,0	245,8	+0,31 %
<b>TOTAL</b>	<b>1 902,7</b>	<b>1 906,7</b>	<b>+0,21 %</b>

\*le linéaire du réseau intègre les trois communes transférées à Grand Cognac soit 68 km

## ■ Tarification et recettes du service public de l'eau potable

### ■ FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR

L'assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité.  
Les délibérations qui ont fixé les tarifs en vigueur sont les suivantes :

- *Part collectivité*

L'assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité.  
Les délibérations qui ont fixé les tarifs en vigueur sont les suivantes :

Service	Date de la délibération
Baignes	
Brossacais	
Chalais	
Edon	
Essards	
Font des Abîmes	
Font Chaude	
Font du Gour	
Collines du Montmorélien	
Ronsenac	
Salles Lavalette	

- *Part délégataire*

Les tarifs concernant la part de la fermière sont fixés pour chaque contrat et indexés annuellement par application aux tarifs de base d'un coefficient défini au contrat afférent :

	Tarif de base établi au	Variation en % par rapport aux tarifs de base
Baignes	1 <sup>er</sup> janvier 2013	15,42 %
Brossacais	1 <sup>er</sup> octobre 2015	0,01 %
Chalais	1 <sup>er</sup> janvier 2018	18,25 %
Edon	1 <sup>er</sup> janvier 2018	21,76 %
Essards	1 <sup>er</sup> janvier 2018	7,75 %
Font des Abîmes	1 <sup>er</sup> janvier 2012	3,4 %
Font Chaude	1 <sup>er</sup> janvier 2018	17,49 %
Font du Gour	1 <sup>er</sup> janvier 2013	1,34 %
Collines du Montmorélien	1 <sup>er</sup> janvier 2018	1,72 %
Ronsenac	1 <sup>er</sup> janvier 2018	16,21 %
Salles Lavalette	1 <sup>er</sup> janvier 2012	2,99 %

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.  
Tous les services sont assujettis à la TVA.

## ■ PRIX DU SERVICE DE L'EAU POTABLE

Le prix de chaque service comprend :

- Une partie fixe ou abonnement
- Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable

Les abonnements sont payables d'avance semestriellement.

Les volumes sont relevés annuellement.

Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée.

- *Redevance de pollution domestique*

La redevance de pollution domestique est reversée à l'agence de l'eau. Son montant, en € par m<sup>3</sup>, est calculé chaque année par l'agence de l'eau.

Elle est unique sur l'ensemble du service.

	1 <sup>er</sup> jan 2017	1 <sup>er</sup> jan 2018
Redevance de pollution domestique	0,3200	0,3300



## ■ LE PRIX DE L'EAU y compris Redevance pollution – service Baignes

- Evolution du tarif de l'eau

	Désignation	1 <sup>er</sup> jan 2017	1 <sup>er</sup> jan 2018	Variation
<b>Part de l'exploitant</b>				
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire *	46,79	47,55	+1,62 %
Part proportionnelle [€ HT/m <sup>3</sup> ]	le m <sup>3</sup>	0,721	0,732	+1,53 %
<b>Part de la collectivité</b>				
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire *	43,32	43,32	0,00 %
Part proportionnelle [€ HT/m <sup>3</sup> ]	le m <sup>3</sup>	0,78	0,78	0,00 %
<b>Redevances et taxes</b>				
	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau [€/m <sup>3</sup> ]	0,0883	0,0883	0,00 %
	Redevance de pollution domestique	0,32	0,33	+3,13 %
	TVA	5,5 %	5,5 %	

\* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m<sup>3</sup>

- Composantes de la facture d'un usager de 120 m<sup>3</sup>


	1 <sup>er</sup> jan 2017	1 <sup>er</sup> jan 2018	Variation
Exploitant	133,31	135,39	+1,56 %
Collectivité	136,92	136,92	0,00 %
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	10,60	10,60	0,00 %
Redevance de pollution domestique	38,40	39,60	+3,12 %
TVA	17,56	17,74	+1,03 %
<b>Total [€ TTC]</b>	<b>336,79</b>	<b>340,25</b>	<b>+1,03 %</b>

<b>Variation EXPLOITANT + COLLECTIVITE (HT)</b>
+0,77 %

Prix théorique du m<sup>3</sup> pour un usager consommant 120 m<sup>3</sup> :  
 Prix théorique du litre pour un usager consommant 120 m<sup>3</sup> :

2,84 €/m<sup>3</sup>  
 0,0028 €/l

### Répartition au 1er janvier 2018

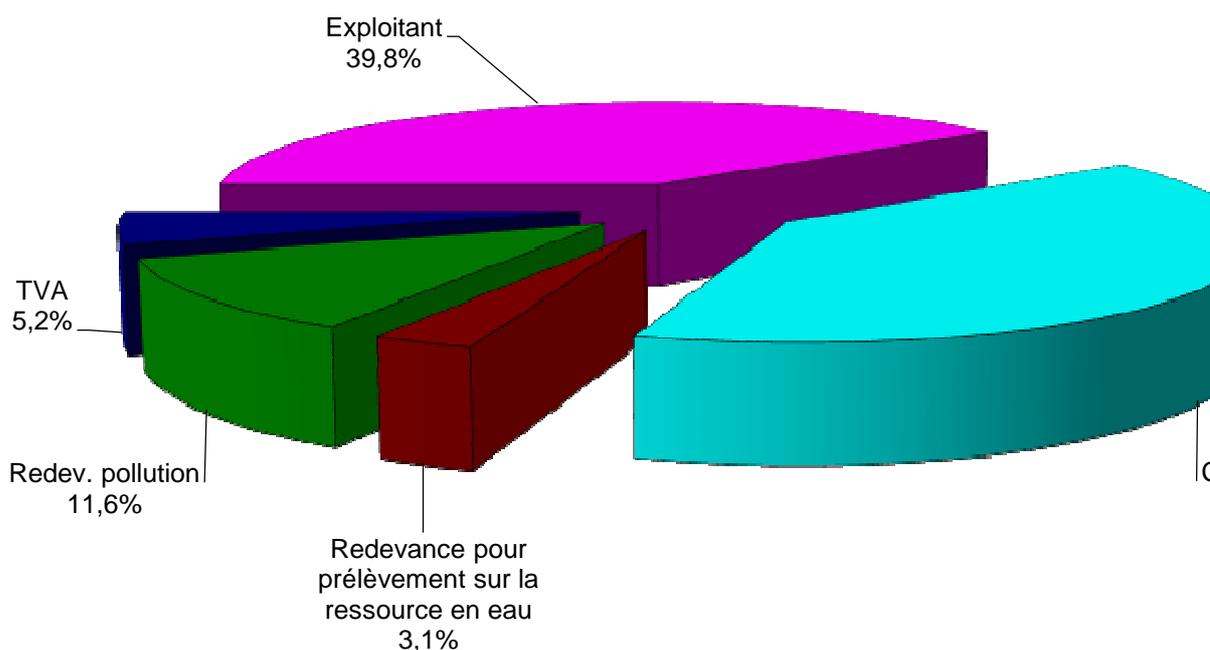

# SIAEP DU SUD CHARENTE

EAU POTABLE : BROSSACAIS

2017

tarif domestique du syndicat

## ■ LE PRIX DE L'EAU y compris Redevance pollution – service Brossacais

- Evolution du tarif de l'eau

	Désignation	1 <sup>er</sup> jan 2017	1 <sup>er</sup> jan 2018	Variation
<b>Part de l'exploitant</b>				
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire *	42,74	43,00	+0,61 %
Part proportionnelle [€ HT/m <sup>3</sup> ]	le m <sup>3</sup>	0,537	0,540	+0,56 %
<b>Part de la collectivité</b>				
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire *	28,55	28,55	0,00 %
Part proportionnelle [€ HT/m <sup>3</sup> ]	le m <sup>3</sup>	0,87	0,87	0,00 %
<b>Redevances et taxes</b>				
	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau [€/m <sup>3</sup> ]	0,0737	0,0694	-5,83 %
	Redevance de pollution domestique	0,32	0,33	+3,13 %
	TVA	5,5 %	5,5 %	

\* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m<sup>3</sup>

- Composantes de la facture d'un usager de 120 m<sup>3</sup>

	1 <sup>er</sup> jan 2017	1 <sup>er</sup> jan 2018	Variation
Exploitant	107,18	107,80	+0,58 %
Collectivité	132,95	132,95	0,00 %
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	8,84	8,33	-5,77 %
Redevance de pollution domestique	38,40	39,60	+3,12 %
TVA	15,81	15,88	+0,44 %
<b>Total [€ TTC]</b>	<b>303,18</b>	<b>304,56</b>	<b>+0,46 %</b>

<b>Variation EXPLOITANT + COLLECTIVITE (HT)</b>
+0,26 %


Prix théorique du m<sup>3</sup> pour un usager consommant 120 m<sup>3</sup> :

2,54 €/m<sup>3</sup>

Prix théorique du litre pour un usager consommant 120 m<sup>3</sup> :

0,0025 €/l

### Répartition au 1er janvier 2018

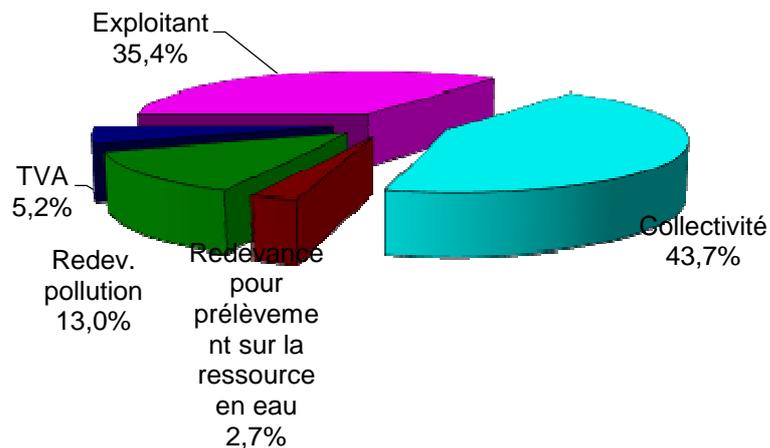

# SIAEP DU SUD CHARENTE

EAU POTABLE : CHALAIS

2017

tarif domestique du syndicat

## ■ LE PRIX DE L'EAU y compris Redevance pollution – service Chalais

- Evolution du tarif de l'eau

	Désignation	1 <sup>er</sup> jan 2017	1 <sup>er</sup> jan 2018	Variation
<b>Part de l'exploitant</b>				
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire *	47,06	50,80	+7,95 %
Part proportionnelle [€ HT/m <sup>3</sup> ]	le m <sup>3</sup>	0,6397	0,6840	+6,93 %
<b>Part de la collectivité</b>				
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire *	36,00	36,00	0,00 %
Part proportionnelle [€ HT/m <sup>3</sup> ]	le m <sup>3</sup>	1,02	1,02	0,00 %
<b>Redevances et taxes</b>				
	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau [€/m <sup>3</sup> ]	0,10	0,10	0,00 %
	Redevance de pollution domestique	0,32	0,33	+3,13 %
	TVA	5,5 %	5,5 %	

\* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m<sup>3</sup>

- Composantes de la facture d'un usager de 120 m<sup>3</sup>

	1 <sup>er</sup> jan 2017	1 <sup>er</sup> jan 2018	Variation
Exploitant	123,82	132,88	+7,32 %
Collectivité	158,40	158,40	0,00 %
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	12,00	12,00	0,00 %
Redevance de pollution domestique	38,40	39,60	+3,12 %
TVA	18,29	18,86	+3,12 %
<b>Total [€ TTC]</b>	<b>350,91</b>	<b>361,74</b>	<b>+3,09 %</b>

<b>Variation EXPLOITANT + COLLECTIVITE (HT)</b>
+3,21 %


Prix théorique du m<sup>3</sup> pour un usager consommant 120 m<sup>3</sup> :

3,01 €/m<sup>3</sup>

Prix théorique du litre pour un usager consommant 120 m<sup>3</sup> :

0,0030 €/l

### Répartition au 1er janvier 2018

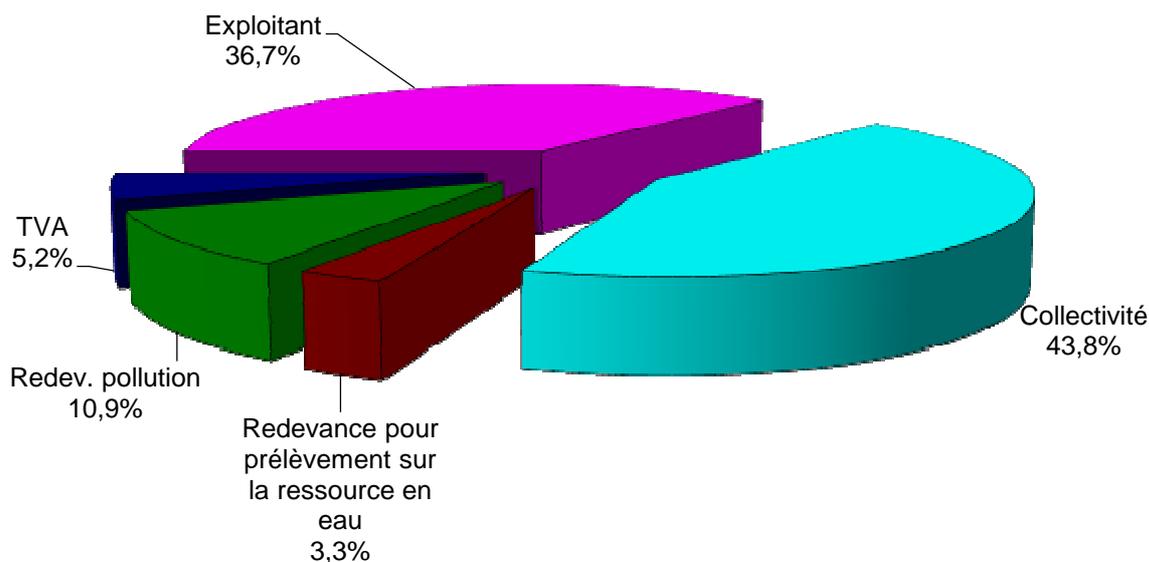

# SIAEP DU SUD CHARENTE

EAU POTABLE : EDON

2017

tarif domestique du syndicat

## ■ LE PRIX DE L'EAU y compris Redevance pollution – service Edon

- Evolution du tarif de l'eau

	Désignation	1 <sup>er</sup> jan 2017	1 <sup>er</sup> jan 2018	Variation
<b>Part de l'exploitant</b>				
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire *	49,52	50,47	+1,92 %
Part proportionnelle [€ HT/m <sup>3</sup> ]	le m <sup>3</sup>	0,7263	0,7399	+1,87 %
<b>Part de la collectivité</b>				
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire *	42,48	41,53	-2,24 %
Part proportionnelle [€ HT/m <sup>3</sup> ]	le m <sup>3</sup>	0,814	0,80	-1,72 %
<b>Redevances et taxes</b>				
	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau [€/m <sup>3</sup> ]	0,09	0,09	0,00 %
	Redevance de pollution domestique	0,32	0,33	+3,13 %
	TVA	5,5 %	5,5 %	

\* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m<sup>3</sup>

- Composantes de la facture d'un usager de 120 m<sup>3</sup>


	1 <sup>er</sup> jan 2017	1 <sup>er</sup> jan 2018	Variation
Exploitant	136,68	139,26	+1,89 %
Collectivité	140,16	137,53	-1,88 %
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	10,80	10,80	0,00 %
Redevance de pollution domestique	38,40	39,60	+3,12 %
TVA	17,93	18,00	+0,39 %
<b>Total [€ TTC]</b>	<b>343,97</b>	<b>345,19</b>	<b>+0,35 %</b>

Variation EXPLOITANT + COLLECTIVITE (HT)
-0,02 %

Prix théorique du m<sup>3</sup> pour un usager consommant 120 m<sup>3</sup> :  
 Prix théorique du litre pour un usager consommant 120 m<sup>3</sup> :

2,88 €/m<sup>3</sup>  
 0,0029 €/l

### Répartition au 1er janvier 2018

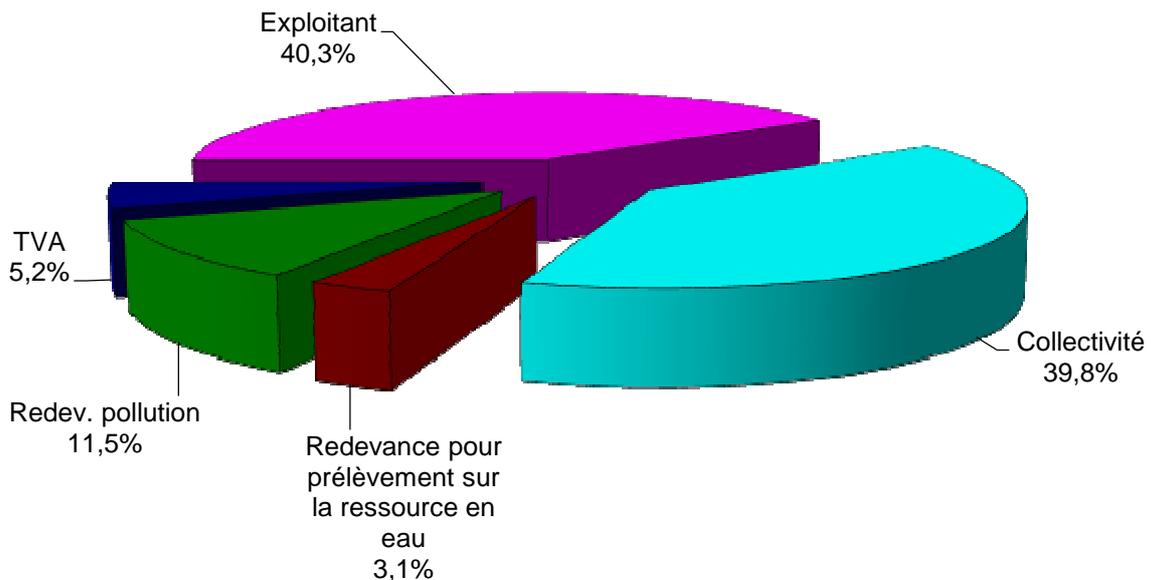

## ■ LE PRIX DE L'EAU y compris Redevance pollution – service des Essards

- Evolution du tarif de l'eau

	Désignation	1 <sup>er</sup> jan 2017	1 <sup>er</sup> jan 2018	Variation
<b>Part de l'exploitant</b>				
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire *	30,99	30,73	-0,84 %
Part proportionnelle [€ HT/m <sup>3</sup> ]	le m <sup>3</sup>	0,680	0,778	+14,41 %
<b>Part de la collectivité</b>				
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire *	53,00	53,00	0,00 %
Part proportionnelle [€ HT/m <sup>3</sup> ]	le m <sup>3</sup>	0,92	0,92	0,00 %
<b>Redevances et taxes</b>				
	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau [€/m <sup>3</sup> ]	0,091	0,0853	-6,26 %
	Redevance de pollution domestique	0,32	0,33	+3,13 %
	TVA	5,5 %	5,5 %	

\* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m<sup>3</sup>

- Composantes de la facture d'un usager de 120 m<sup>3</sup>


	1 <sup>er</sup> jan 2017	1 <sup>er</sup> jan 2018	Variation
Exploitant	112,59	124,09	+10,21 %
Collectivité	163,40	163,40	0,00 %
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	10,92	10,24	-6,23 %
Redevance de pollution domestique	38,40	39,60	+3,12 %
TVA	17,89	18,55	+3,69 %
<b>Total [€ TTC]</b>	<b>343,20</b>	<b>355,88</b>	<b>+3,69 %</b>

<b>Variation EXPLOITANT + COLLECTIVITE (HT)</b>
<b>+4,17 %</b>

Prix théorique du m<sup>3</sup> pour un usager consommant 120 m<sup>3</sup> :  
 Prix théorique du litre pour un usager consommant 120 m<sup>3</sup> :

2,97 €/m<sup>3</sup>  
 0,0030 €/l

### Répartition au 1er janvier 2018

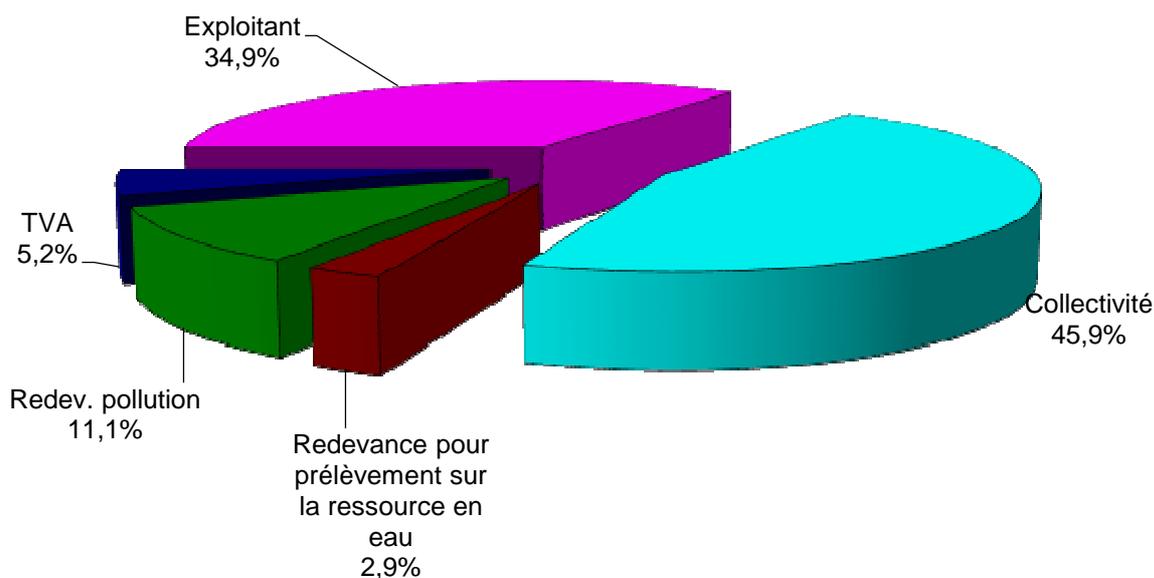

## ■ LE PRIX DE L'EAU y compris Redevance pollution – service Font des Abîmes

- Evolution du tarif de l'eau

	Désignation	1 <sup>er</sup> jan 2017	1 <sup>er</sup> jan 2018	Variation
<b>Part de l'exploitant</b>				
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire *	36,84	37,22	+1,03 %
Part proportionnelle [€ HT/m <sup>3</sup> ]	le m <sup>3</sup>	0,576	0,582	+1,04 %
<b>Part de la collectivité</b>				
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire *	28,65	28,65	0,00 %
Part proportionnelle [€ HT/m <sup>3</sup> ]	le m <sup>3</sup>	0,73	0,73	0,00 %
<b>Redevances et taxes</b>				
	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau [€/m <sup>3</sup> ]	0,0736	0,0736	0,00 %
	Redevance de pollution domestique	0,32	0,33	+3,13 %
	TVA	5,5 %	5,5 %	

\* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m<sup>3</sup>

- Composantes de la facture d'un usager de 120 m<sup>3</sup>

	1 <sup>er</sup> jan 2017	1 <sup>er</sup> jan 2018	Variation
Exploitant	105,96	107,06	+1,04 %
Collectivité	116,25	116,25	0,00 %
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	8,83	8,83	0,00 %
Redevance de pollution domestique	38,40	39,60	+3,12 %
TVA	14,82	14,95	+0,88 %
<b>Total [€ TTC]</b>	<b>284,26</b>	<b>286,69</b>	<b>+0,85 %</b>

<b>Variation EXPLOITANT + COLLECTIVITE (HT)</b>
+0,50 %


Prix théorique du m<sup>3</sup> pour un usager consommant 120 m<sup>3</sup> :

2,39 €/m<sup>3</sup>

Prix théorique du litre pour un usager consommant 120 m<sup>3</sup> :

0,0024 €/l

### Répartition au 1er janvier 2018

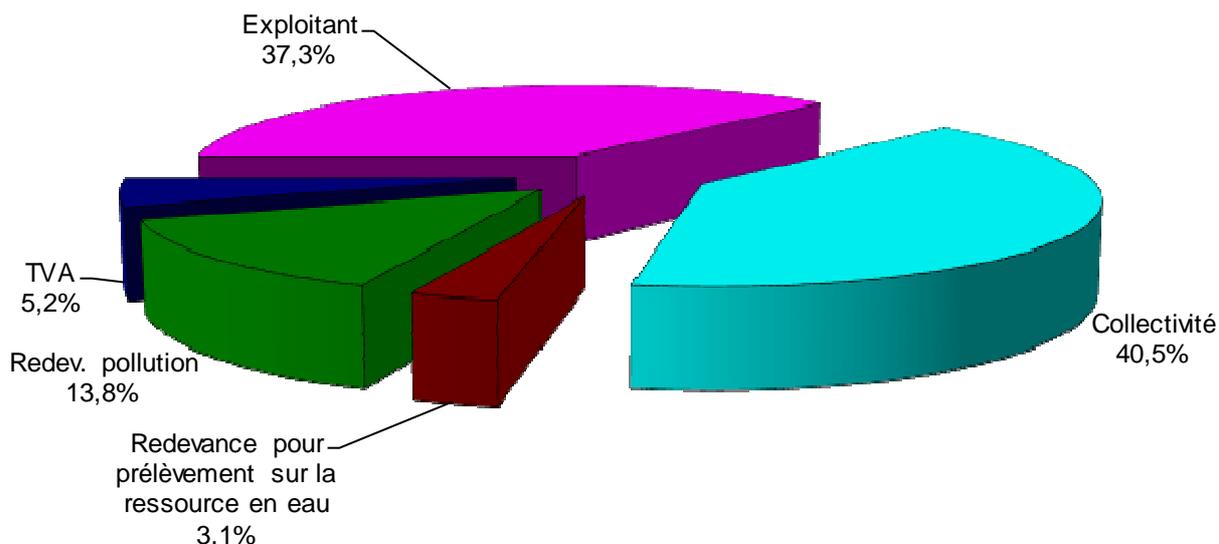

## ■ LE PRIX DE L'EAU y compris Redevance pollution – service Font Chaude

- Evolution du tarif de l'eau

	Désignation	1 <sup>er</sup> jan 2017	1 <sup>er</sup> jan 2018	Variation
<b>Part de l'exploitant</b>				
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire *	40,54	41,59	+2,59 %
Part proportionnelle [€ HT/m <sup>3</sup> ]	le m <sup>3</sup>	0,798	0,8160	+2,26 %
<b>Part de la collectivité</b>				
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire *	40,56	40,56	0,00 %
Part proportionnelle [€ HT/m <sup>3</sup> ]	le m <sup>3</sup>	0,6136	0,6136	0,00 %
<b>Redevances et taxes</b>				
	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau [€/m <sup>3</sup> ]	0,07	0,08	+14,29 %
	Redevance de pollution domestique	0,32	0,33	+3,13 %
	TVA	5,5 %	5,5 %	

\* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m<sup>3</sup>

- Composantes de la facture d'un usager de 120 m<sup>3</sup>


	1 <sup>er</sup> jan 2017	1 <sup>er</sup> jan 2018	Variation
Exploitant	136,30	139,51	+2,36 %
Collectivité	114,19	114,19	0,00 %
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	8,40	9,60	+14,29 %
Redevance de pollution domestique	38,40	39,60	+3,12 %
TVA	16,35	16,66	+1,90 %
<b>Total [€ TTC]</b>	<b>313,64</b>	<b>319,56</b>	<b>+1,89 %</b>

<b>Variation EXPLOITANT + COLLECTIVITE (HT)</b>
+1,28 %

Prix théorique du m<sup>3</sup> pour un usager consommant 120 m<sup>3</sup> :  
 Prix théorique du litre pour un usager consommant 120 m<sup>3</sup> :

2,66 €/m<sup>3</sup>  
 0,0027 €/l

### Répartition au 1er janvier 2018

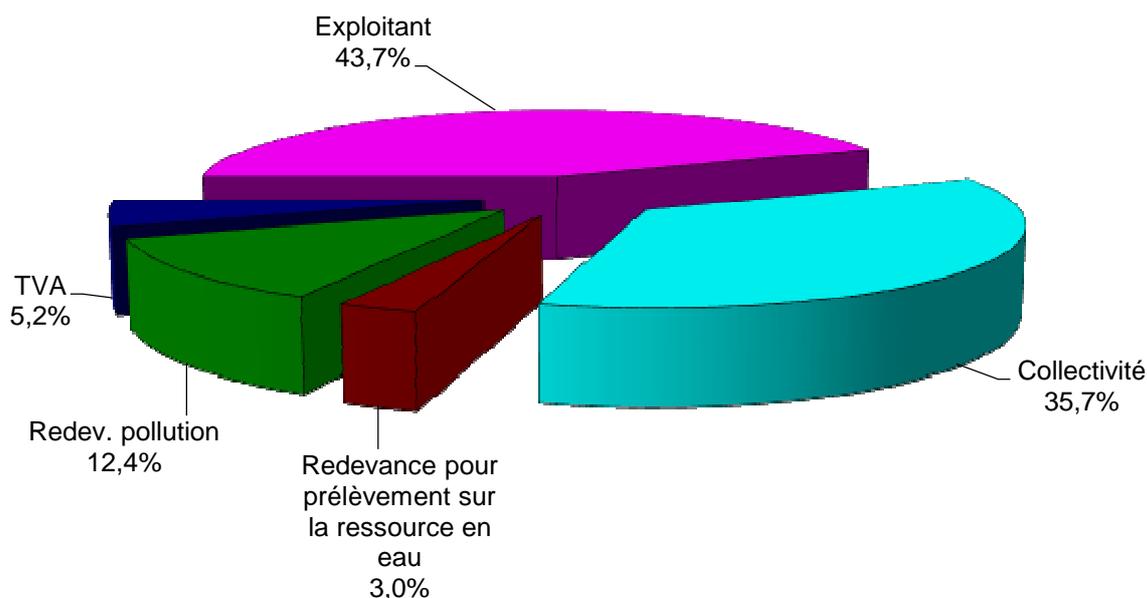

## ■ LE PRIX DE L'EAU y compris Redevance pollution- service Font du Gour

- Evolution du tarif de l'eau

	Désignation	1 <sup>er</sup> jan 2017	1 <sup>er</sup> jan 2018	Variation
<b>Part de l'exploitant</b>				
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire *	28,27	28,38	+0,39 %
Part proportionnelle [€ HT/m <sup>3</sup> ]	le m <sup>3</sup>	0,364	0,365	+0,27 %
<b>Part de la collectivité</b>				
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire *	46,00	46,00	0,00 %
Part proportionnelle [€ HT/m <sup>3</sup> ]	le m <sup>3</sup>	0,84	0,84	0,00 %
<b>Redevances et taxes</b>				
	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau [€/m <sup>3</sup> ]	0,0779	0,0749	-3,85 %
	Redevance de pollution domestique	0,32	0,33	+3,13 %
	TVA	5,5 %	5,5 %	

\* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m<sup>3</sup>

- Composantes de la facture d'un usager de 120 m<sup>3</sup>

	1 <sup>er</sup> jan 2017	1 <sup>er</sup> jan 2018	Variation
Exploitant	71,95	72,18	+0,32 %
Collectivité	146,80	146,80	0,00 %
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	9,35	8,99	-3,85 %
Redevance de pollution domestique	38,40	39,60	+3,12 %
TVA	14,66	14,72	+0,41 %
<b>Total [€ TTC]</b>	<b>281,16</b>	<b>282,29</b>	<b>+0,40 %</b>

<b>Variation EXPLOITANT + COLLECTIVITE (HT)</b>
+0,11 %


Prix théorique du m<sup>3</sup> pour un usager consommant 120 m<sup>3</sup> :

2,35 €/m<sup>3</sup>

Prix théorique du litre pour un usager consommant 120 m<sup>3</sup> :

0,0024 €/l

### Répartition au 1er janvier 2018

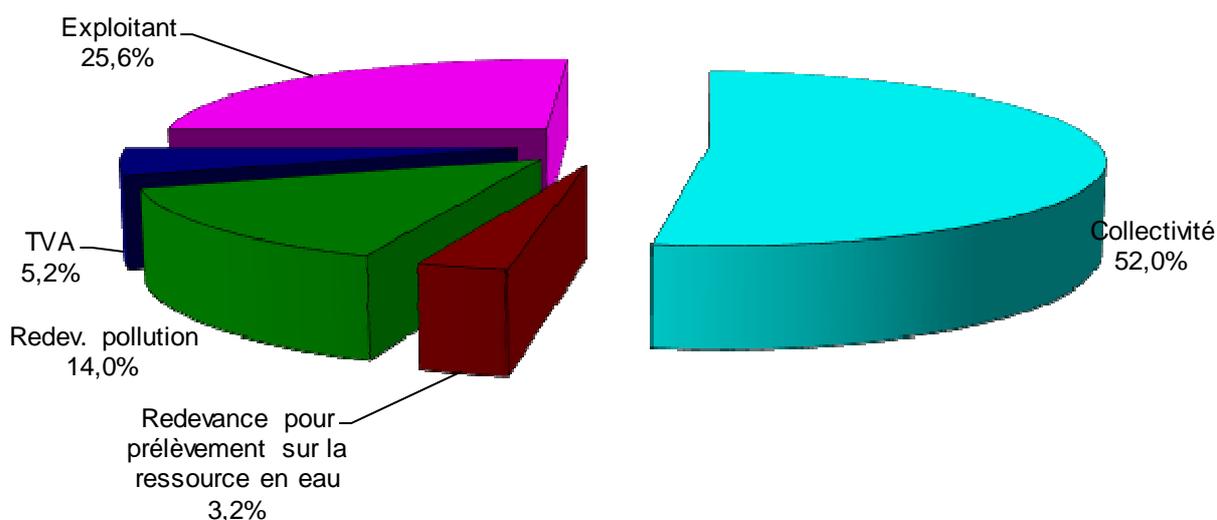

# SIAEP DU SUD CHARENTE

EAU POTABLE : SALLES LAVALETTE

2017

tarif domestique du syndicat

## ■ LE PRIX DE L'EAU y compris Redevance pollution – service Salles Lavalette

### • Evolution du tarif de l'eau

	Désignation	1 <sup>er</sup> jan 2017	1 <sup>er</sup> jan 2018	Variation
<b>Part de l'exploitant</b>				
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire *	35,65	36,05	+1,12 %
Part proportionnelle [€ HT/m <sup>3</sup> ]	le m <sup>3</sup>	0,581	0,587	+1,03 %
<b>Part de la collectivité</b>				
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire *	22,00	22,00	0,00 %
Part proportionnelle [€ HT/m <sup>3</sup> ]	le m <sup>3</sup>	0,70	0,70	0,00 %
<b>Redevances et taxes</b>				
	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau [€/m <sup>3</sup> ]	0,0876	0,0977	+11,53 %
	Redevance de pollution domestique	0,32	0,33	+3,13 %
	TVA	5,5 %	5,5 %	

\* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m<sup>3</sup>

### • Composantes de la facture d'un usager de 120 m<sup>3</sup>


	1 <sup>er</sup> jan 2017	1 <sup>er</sup> jan 2018	Variation
Exploitant	105,37	106,49	+1,06 %
Collectivité	106,00	106,00	0,00 %
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	10,51	11,72	+11,51 %
Redevance de pollution domestique	38,40	39,60	+3,12 %
TVA	14,32	14,51	+1,33 %
<b>Total [€ TTC]</b>	<b>274,60</b>	<b>278,32</b>	<b>+1,35 %</b>

<b>Variation EXPLOITANT + COLLECTIVITE (HT)</b>
+0,53 %

Prix théorique du m<sup>3</sup> pour un usager consommant 120 m<sup>3</sup> :  
 Prix théorique du litre pour un usager consommant 120 m<sup>3</sup> :

2,32 €/m<sup>3</sup>  
 0,0023 €/l

### Répartition au 1er janvier 2018

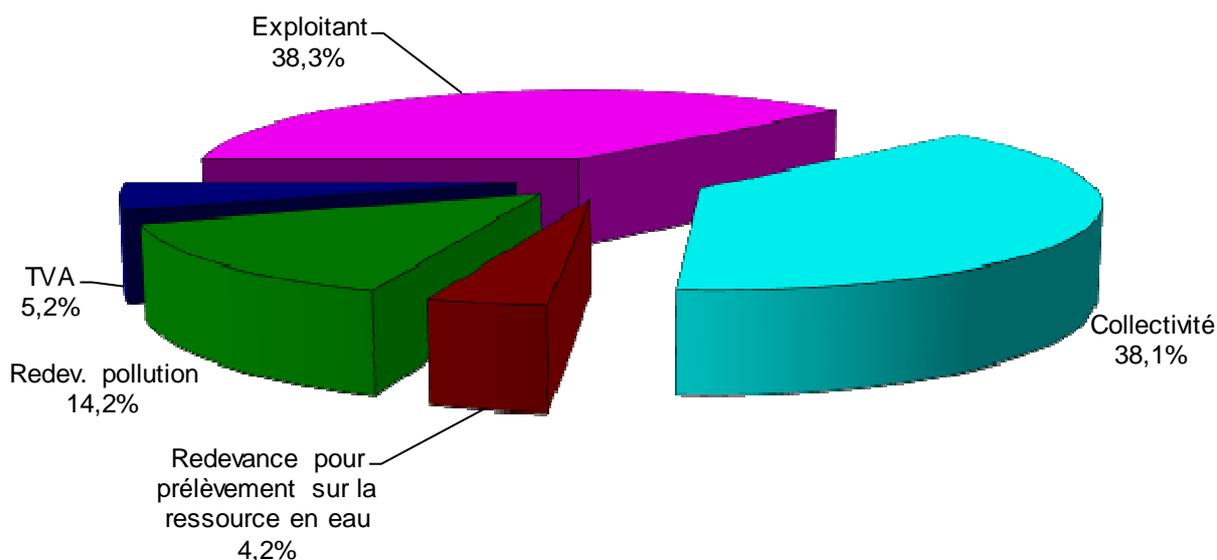

## ■ LE PRIX DE L'EAU y compris Redevance pollution – service Montmorélien

- Evolution du tarif de l'eau

	Désignation	1 <sup>er</sup> jan 2017	1 <sup>er</sup> jan 2018	Variation
<b>Part de l'exploitant</b>				
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire *	50,63	51,06	+0,85 %
Part proportionnelle [€ HT/m <sup>3</sup> ]	le m <sup>3</sup>	0,3675	0,4023	+9,47 %
<b>Part de la collectivité</b>				
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire *	31,00	31,00	0,00 %
Part proportionnelle [€ HT/m <sup>3</sup> ]	le m <sup>3</sup>	0,86	0,86	0,00 %
<b>Redevances et taxes</b>				
	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau [€/m <sup>3</sup> ]	0,085	0,085	0,00 %
	Redevance de pollution domestique	0,32	0,33	+3,13 %
	TVA	5,5 %	5,5 %	

\* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m<sup>3</sup>

- Composantes de la facture d'un usager de 120 m<sup>3</sup>


	1 <sup>er</sup> jan 2017	1 <sup>er</sup> jan 2018	Variation
Exploitant	94,73	99,34	+4,87 %
Collectivité	134,20	134,20	0,00 %
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	10,20	10,20	0,00 %
Redevance de pollution domestique	38,40	39,60	+3,12 %
TVA	15,26	15,58	+2,10 %
<b>Total [€ TTC]</b>	<b>292,79</b>	<b>298,92</b>	<b>+2,09 %</b>

<b>Variation EXPLOITANT + COLLECTIVITE (HT)</b>
+2,01 %

Prix théorique du m<sup>3</sup> pour un usager consommant 120 m<sup>3</sup> :  
 Prix théorique du litre pour un usager consommant 120 m<sup>3</sup> :

2,49 €/m<sup>3</sup>  
 0,0025 €/l

### Répartition au 1er janvier 2018

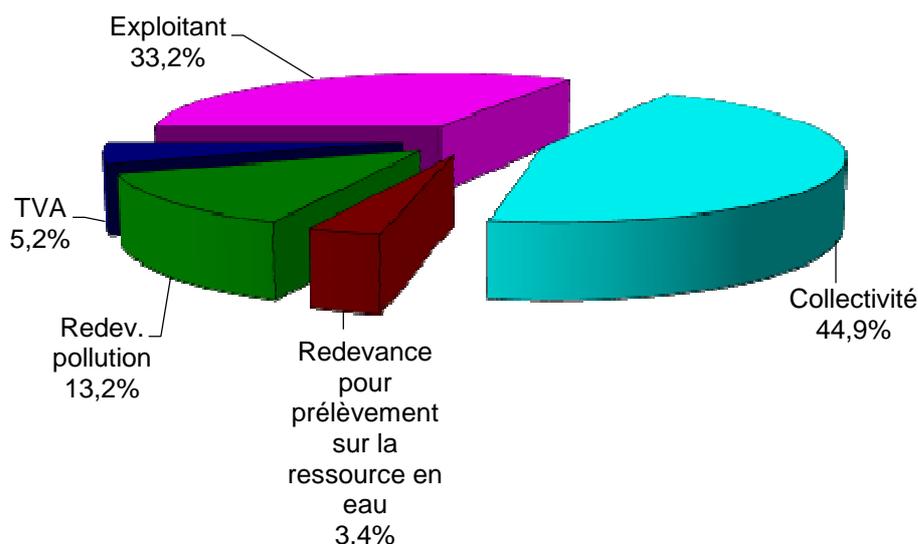

## ■ LE PRIX DE L'EAU y compris Redevance pollution – service Ronsenac

Evolution du tarif de l'eau

	Désignation	1 <sup>er</sup> jan 2017	1 <sup>er</sup> jan 2018	Variation
<b>Part de l'exploitant</b>				
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire *	45,14	46,67	+3,39 %
Part proportionnelle [€ HT/m <sup>3</sup> ]	le m <sup>3</sup>	0,5576	0,5740	+2,94 %
<b>Part de la collectivité</b>				
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire *	46,86	45,26	-3,41 %
Part proportionnelle [€ HT/m <sup>3</sup> ]	le m <sup>3</sup>	0,982	0,966	-1,63 %
<b>Redevances et taxes</b>				
	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau [€/m <sup>3</sup> ]	0,085	0,085	0,00 %
	Redevance de pollution domestique	0,32	0,33	+3,13 %
	TVA	5,5 %	5,5 %	

\* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m<sup>3</sup>

### • Composantes de la facture d'un usager de 120 m<sup>3</sup>

	1 <sup>er</sup> jan 2017	1 <sup>er</sup> jan 2018	Variation
Exploitant	112,05	115,55	+3,12 %
Collectivité	164,70	161,18	-2,14 %
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	10,20	10,20	0,00 %
Redevance de pollution domestique	38,40	39,60	+3,12 %
TVA	17,89	17,96	+0,39 %
<b>Total [€ TTC]</b>	<b>343,24</b>	<b>344,49</b>	<b>+0,36 %</b>

<b>Variation EXPLOITANT + COLLECTIVITE (HT)</b>
-0,01 %


Prix théorique du m<sup>3</sup> pour un usager consommant 120 m<sup>3</sup> :

2,87 €/m<sup>3</sup>

Prix théorique du litre pour un usager consommant 120 m<sup>3</sup> :

0,0029 €/l

### Répartition au 1er janvier 2018

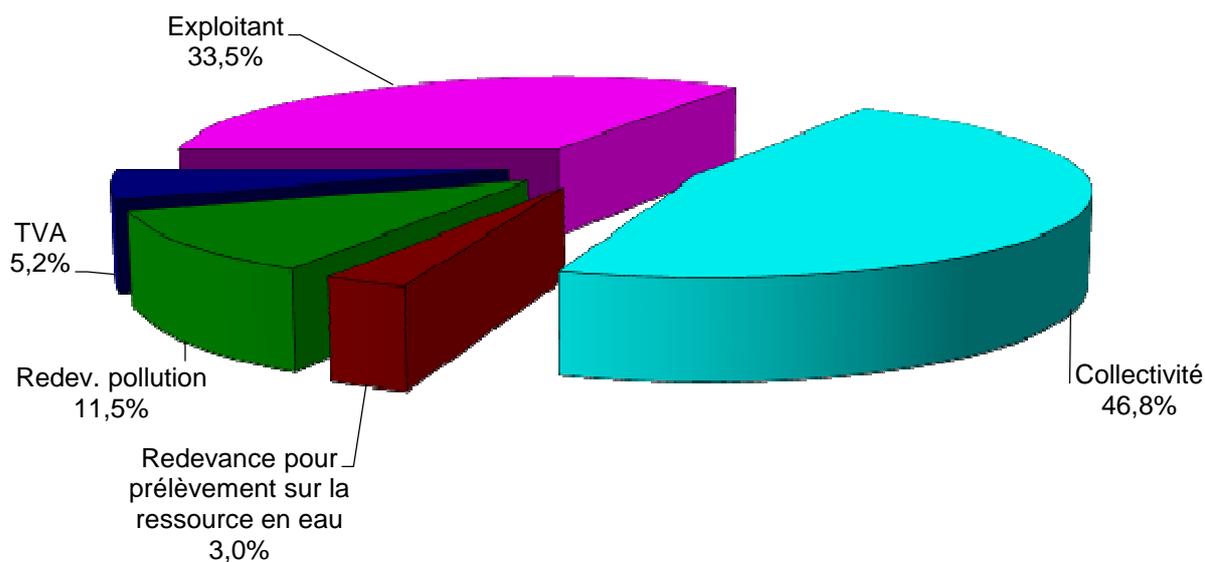

## ■ RECETTES D'EXPLOITATION

- Baignes

### Recettes de la collectivité

	2016	2017	Variation
Recettes de vente d'eau			
Recettes vente d'eau domestiques	435 872,17 €	349 208,49 €	-19,88 %
dont abonnements	158 179,69 €	131 555,73 €	-16,83 %
Régularisations des ventes d'eau (+/-)	- 14 322,12 €	- 3 498,27 €	+75,57 %
Recettes de volume exporté	972,79 €	13 703,95 €	+1308,73 %
Total recettes de vente d'eau	422 522,84 €	359 414,17 €	-14,94 %

### Recettes de l'exploitant

	2016	2017	Variation
Recettes de vente d'eau			
Recettes vente d'eau domestiques	427 718,71 €	343 279,08 €	-19,74 %
dont abonnements	171 002,60 €	142 091,72 €	-16,91 %
Régularisations des ventes d'eau (+/-)	- 307,62 €	- 668,34 €	-117,26 %
Recettes de volume exporté	1 119,85 €	12 691,96 €	+1033,36 %
Total recettes de vente d'eau	428 530,94 €	355 302,70 €	-17,09 %

- Brossacais

### Recettes de la collectivité

	2016	2017	Variation
Recettes de vente d'eau			
Recettes vente d'eau domestiques	124 502,81 €	124 257,95 €	-0,20 %
dont abonnements	28 145,01 €	29 155,29 €	+3,59 %
Régularisations des ventes d'eau (+/-)	- 1 480,46 €	- 2 364,88 €	-59,74 %
Total recettes de vente d'eau	123 022,35 €	121 893,07 €	-0,92 %

### Recettes de l'exploitant

	2016	2017	Variation
Recettes de vente d'eau			
Recettes vente d'eau domestiques	104 935,23 €	103 417,18 €	-1,45 %
dont abonnements	44 409,44 €	44 732,84 €	+0,73 %
Régularisations des ventes d'eau (+/-)	- 1 013,21 €	- 1 804,99 €	-78,15 %
Total recettes de vente d'eau	103 922,02 €	101 612,19 €	-2,22 %

- *Chalais*

**Recettes de la collectivité**

	2016	2017	Variation
Recettes de vente d'eau			
Recettes vente d'eau domestiques	140 922,72 €	148 015,21 €	+5,03 %
dont abonnements	45 298,51 €	45 654,29 €	+0,79 %
Régularisations des ventes d'eau (+/-)	- 2 213,77 €	- 2 213,77 €	0,00 %
Total recettes de vente d'eau	138 708,95 €	145 801,44 €	+5,11 %

**Recettes de l'exploitant**

	2016	2017	Variation
Recettes de vente d'eau			
Recettes vente d'eau domestiques	120 731,17 €	125 748,39 €	+4,16 %
dont abonnements	56 688,22 €	57 158,81 €	+0,83 %
Régularisations des ventes d'eau (+/-)	- 740,29 €	- 18 237,31 €	-2363,54 %
Total recettes de vente d'eau	119 990,88 €	107 511,08 €	-10,40 %

- *Edon*

**Recettes de la collectivité**

	2016	2017	Variation
Recettes de vente d'eau			
Recettes vente d'eau domestiques	160 930,23 €	149 816,14 €	-6,91 %
dont abonnements	56 806,55 €	57 245,06 €	+0,77 %
Régularisations des ventes d'eau (+/-)	- 1 714,88 €	- 5 140,77 €	-199,77 %
Total recettes de vente d'eau	159 215,35 €	144 675,37 €	-9,13 %

**Recettes de l'exploitant**

	2016	2017	Variation
Recettes de vente d'eau			
Recettes vente d'eau domestiques	164 131,39 €	153 474,91 €	-6,49 %
dont abonnements	66 468,77 €	66 732,63 €	+0,40 %
Régularisations des ventes d'eau (+/-)	- 4,69 €	- 11,70 €	-149,47 %
Total recettes de vente d'eau	164 126,70 €	153 463,21 €	-6,50 %

- *Essards*

**Recettes de la collectivité**

	2016	2017	Variation
Recettes de vente d'eau			
Recettes vente d'eau domestiques	169 556,16 €	168 085,01 €	-0,87 %
dont abonnements	64 436,94 €	64 199,73 €	-0,37 %
Régularisations des ventes d'eau (+/-)	- 824,77 €	- 800,66 €	+2,92 %
Total recettes de vente d'eau	168 731,39 €	167 284,35 €	-0,86 %

**Recettes de l'exploitant**

	2016	2017	Variation
Recettes de vente d'eau			
Recettes vente d'eau domestiques	121 247,15 €	120 292,12 €	-0,79 %
dont abonnements	37 631,68 €	37 524,77 €	-0,28 %
Régularisations des ventes d'eau (+/-)	- 618,76 €	- 621,40 €	-0,43 %
Régularisation des volumes exportés (+/-)	- 17 303,68 €		
Total recettes de vente d'eau	103 324,71 €	119 670,72 €	+15,82 %

- *Font des Abîmes*

**Recettes de la collectivité**

	2016	2017	Variation
Recettes de vente d'eau			
Recettes vente d'eau domestiques	129 339,26 €	126 191,00 €	-2,43 %
dont abonnements	37 432,99 €	37 398,18 €	-0,09 %
Régularisations des ventes d'eau (+/-)	- 442,01 €	- 586,11 €	-32,60 %
Total recettes de vente d'eau	128 897,25 €	125 604,89 €	-2,55 %

**Recettes de l'exploitant**

	2016	2017	Variation
Recettes de vente d'eau			
Recettes vente d'eau domestiques	120 892,57 €	118 160,66 €	-2,26 %
dont abonnements	48 249,02 €	48 101,14 €	-0,31 %
Régularisations des ventes d'eau (+/-)	- 366,88 €	- 525,79 €	-43,31 %
Total recettes de vente d'eau	120 525,69 €	117 634,87 €	-2,40 %

- Font Chaude

**Recettes de la collectivité**

	2016	2017	Variation
Recettes de vente d'eau			
Recettes vente d'eau domestiques	148 321,62 €	149 025,93 €	+0,47 %
dont abonnements	58 274,36 €	61 091,31 €	+4,83 %
Régularisations des ventes d'eau (+/-)	- 479,60 €	- 2 844,51 €	-493,10 %
Total recettes de vente d'eau	147 842,02 €	146 181,42 €	-1,12 %

**Recettes de l'exploitant**

	2016	2017	Variation
Recettes de vente d'eau			
Recettes vente d'eau domestiques	176 530,61 €	177 410,23 €	+0,50 %
dont abonnements	58 633,35 €	63 060,73 €	+7,55 %
Régularisations des ventes d'eau (+/-)	- 200,12 €		
Total recettes de vente d'eau	176 330,49 €	177 410,23 €	+0,61 %

- Font du Gour

**Recettes de la collectivité**

	2016	2017	Variation
Recettes de vente d'eau			
Recettes vente d'eau domestiques	131 855,71 €	132 956,66 €	+0,83 %
dont abonnements	49 622,36 €	49 558,10 €	-0,13 %
Régularisations des ventes d'eau (+/-)	- 1 905,20 €	- 1 200,23 €	+37,00 %
Total recettes de vente d'eau	129 950,51 €	131 756,43 €	+1,39 %

**Recettes de l'exploitant**

	2016	2017	Variation
Recettes de vente d'eau			
Recettes vente d'eau domestiques	66 825,71 €	66 621,59 €	-0,31 %
dont abonnements	30 900,81 €	30 481,39 €	-1,36 %
Régularisations des ventes d'eau (+/-)	- 891,23 €	- 585,53 €	+34,30 %
Total recettes de vente d'eau	65 934,48 €	66 036,06 €	+0,15 %

- Collines du Montmorélien

**Recettes de la collectivité**

	2016	2017	Variation
Recettes de vente d'eau			
Recettes vente d'eau domestiques	428 739,84 €	426 290,84 €	-0,57 %
dont abonnements	112 098,81 €		
Régularisations des ventes d'eau (+/-)	- 21 027,79 €	- 29 080,67 €	-38,30 %
Recettes de volume exporté	337,45 €	692,71 €	+105,28 %
Total recettes de vente d'eau	408 049,50 €	397 902,88 €	-2,49 %

**Recettes de l'exploitant**

	2016	2017	Variation
Recettes de vente d'eau			
Recettes vente d'eau domestiques	318 280,78 €	319 304,43 €	+0,32 %
dont abonnements	181 549,43 €	183 228,67 €	+0,92 %
Régularisations des ventes d'eau (+/-)		- 749,52 €	
Recettes de volume exporté	7 593,86 €	80 192,60 €	+956,02 %
Total recettes de vente d'eau	325 874,64 €	398 747,51 €	+22,36 %

- Ronsenac

**Recettes de la collectivité**

	2016	2017	Variation
Recettes de vente d'eau			
Recettes vente d'eau domestiques	181 637,25 €	183 264,10 €	+0,90 %
dont abonnements	126 442,23 €	55 950,12 €	-55,75 %
Régularisations des ventes d'eau (+/-)	- 7 629,76 €	- 9 176,80 €	-20,28 %
Recettes de volume exporté	6,35 €	47,45 €	+647,24 %
Total recettes de vente d'eau	174 013,84 €	174 134,75 €	+0,07 %

**Recettes de l'exploitant**

	2016	2017	Variation
Recettes de vente d'eau			
Recettes vente d'eau domestiques	127 733,14 €	128 900,45 €	+0,91 %
dont abonnements	52 964,60 €	53 887,03 €	+1,74 %
Régularisations des ventes d'eau (+/-)	- 343,34 €	- 6,69 €	+98,05 %
Recettes de volume exporté	251,66 €	679,64 €	+170,06 %
Total recettes de vente d'eau	127 641,46 €	129 573,40 €	+1,51 %

- Salles Lavalette

**Recettes de la collectivité**

	2016	2017	Variation
Recettes de vente d'eau			
Recettes vente d'eau domestiques	153 971,51 €	155 623,95 €	+1,07 %
dont abonnements	36 375,57 €	36 385,25 €	+0,03 %
Régularisations des ventes d'eau (+/-)	- 1 006,82 €		
<b>Total recettes de vente d'eau</b>	<b>152 964,69 €</b>	<b>155 623,95 €</b>	<b>+1,74 %</b>

**Recettes de l'exploitant**

	2016	2017	Variation
Recettes de vente d'eau			
Recettes vente d'eau domestiques	156 681,62 €	157 936,27 €	+0,80 %
dont abonnements	59 198,59 €	58 969,21 €	-0,39 %
Régularisations des ventes d'eau (+/-)	- 1 028,01 €		
<b>Total recettes de vente d'eau</b>	<b>155 653,61 €</b>	<b>157 936,27 €</b>	<b>+1,47 %</b>


• Synthèse des recettes d'exploitation

**Recettes de la collectivité**

	2015	2016	Variation
BAIGNES	422 522,84 €	359 414,17 €	-14,94%
BROSSACAIS	123 022,35 €	121 893,07 €	-0,92%
CHALAIS	138 708,95 €	145 801,44 €	5,11%
EDON	159 215,35 €	144 675,37 €	-9,13%
ESSARDS	168 731,39 €	167 284,35 €	-0,86%
FONT DES ABIMES	128 897,25 €	125 604,89 €	-2,55%
FONT CHAUDE	147 842,02 €	146 181,42 €	-1,12%
FONT DU GOUR	129 950,51 €	131 756,43 €	1,39%
MONTMORELIEN	408 049,50 €	397 902,88 €	-2,49%
RONSENAC	174 013,84 €	174 134,75 €	0,07%
SALLES LAVALETTE	152 964,69 €	155 623,95 €	1,74%
<b>Total recettes de vente d'eau</b>	<b>2 153 918,69 €</b>	<b>2 070 272,72 €</b>	<b>-3,88%</b>

**Recettes des exploitants**

	2015	2016	Variation
BAIGNES	428 530,94 €	355 302,70 €	-17,09%
BROSSACAIS	103 922,02 €	101 612,19 €	-2,22%
CHALAIS	119 990,88 €	107 511,08 €	-10,40%
EDON	164 126,70 €	153 463,21 €	-6,50%
ESSARDS	103 324,71 €	119 670,72 €	15,82%
FONT DES ABIMES	120 525,69 €	117 634,87 €	-2,40%
FONT CHAUDE	176 330,49 €	177 410,23 €	0,61%
FONT DU GOUR	65 934,48 €	66 036,06 €	0,15%
MONTMORELIEN	325 874,64 €	398 747,51 €	22,36%
RONSENAC	127 641,46 €	129 573,40 €	1,51%
SALLES LAVALETTE	155 653,61 €	157 936,27 €	1,47%
<b>Total recettes de vente d'eau</b>	<b>1 891 855,62 €</b>	<b>1 884 898,24 €</b>	<b>-0,37%</b>

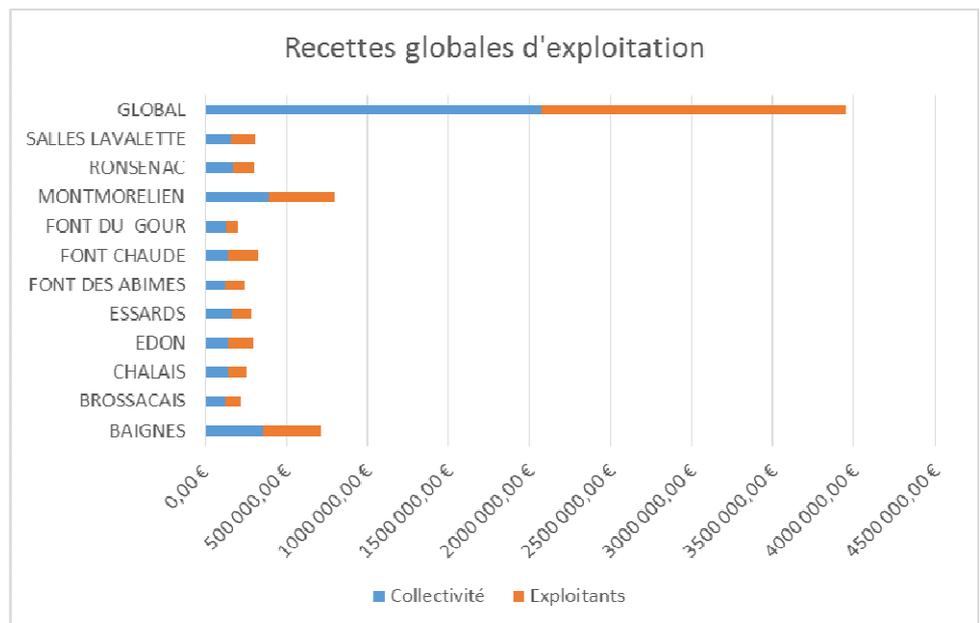

■ **DEPENSES PARTICULIERES DE LA COLLECTIVITE**

Nature des dépenses	Montant en € HT
Rémunération du personnel	54 426,14
Suivi forage du turonien	18 793,00
Achat d'eau	44 125,57
Cotisation Charente eaux	52 045,00

# ■ Indicateurs de performance du service de l'eau potable

## ■ QUALITE DE L'EAU

Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée définies par l'article D.1321-103 du Code de la Santé Publique sont indiquées dans le rapport établi et transmis par l'ARS. Parallèlement l'exploitant vérifie la qualité de l'eau distribuée, par des analyses menées dans le cadre de l'autocontrôle.

## ■ PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau

0%	aucune action
20%	études environnementale et hydrogéologique en cours
40%	avis de l'hydrogéologue rendu
50%	dossier déposé en préfecture
60%	arrêté préfectoral
80%	arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés)
100%	arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté

Service	valeur globale de l'indice d'avancement de la protection de la ressource, calculée en tenant compte des volumes annuels d'eau produits ou achetés à d'autres services publics d'eau potable
Baignes	60 %
Brossacais	60 %
Chalais	73 %
Edon	60 %
Essards	67 %
Font des Abîmes	60 %
Font Chaude	60 %
Font du Gour	60 %
Collines du Montmorélien	60 %
Ronsenac	60 %
Salles Lavalette	60 %

## ■ CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU

### Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points, globalement, au niveau des parties A et B ci-dessous, est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d'eau potable mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120.

		nombre de points
VP.236	Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures	oui : 10 points non : 0 point
VP.237	Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point
VP.238	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	oui : 10 points non : 0 point
VP.240	Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique) <b>Condition à remplir pour prendre en compte les points suivants</b>	
VP.239	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres	1 à 5 points sous conditions (1)
VP.241	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions (2)
VP.242	Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux	oui : 10 points non : 0 point
VP.243	Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point
VP.244	Localisation des branchements sur le plan des réseaux	oui : 10 points non : 0 point
VP.245	Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur	oui : 10 points non : 0 point
VP.246	Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées	oui : 10 points non : 0 point
VP.247	Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)	oui : 10 points non : 0 point
VP.248	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point
VP.249	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux	oui : 5 points non : 0 point
	<b>TOTAL</b>	<b>120</b>

(1) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent respectivement à 0, 1, 2, 3, 4 et 5 points


(2) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent respectivement à 10, 11, 12, 13, 14 et 15 points

#### Valeur globale de l'indice de connaissance patrimoniale du réseau pour chaque service

Service	Points obtenus
<b>BAIGNES</b>	110
<b>BROSSACAIS</b>	110
<b>CHALAIS</b>	107
<b>FDON</b>	109
<b>ESSARDS</b>	105
<b>FONT DES ABIMES</b>	95
<b>FONT CHAUDE</b>	110
<b>FONT DU GOUR</b>	95
<b>COLLINES DU MONTMORELIEN</b>	103
<b>RONSENAC</b>	108
<b>SALLES LAVALETTE</b>	105

## ■ PERFORMANCE DU RESEAU

- Baignes

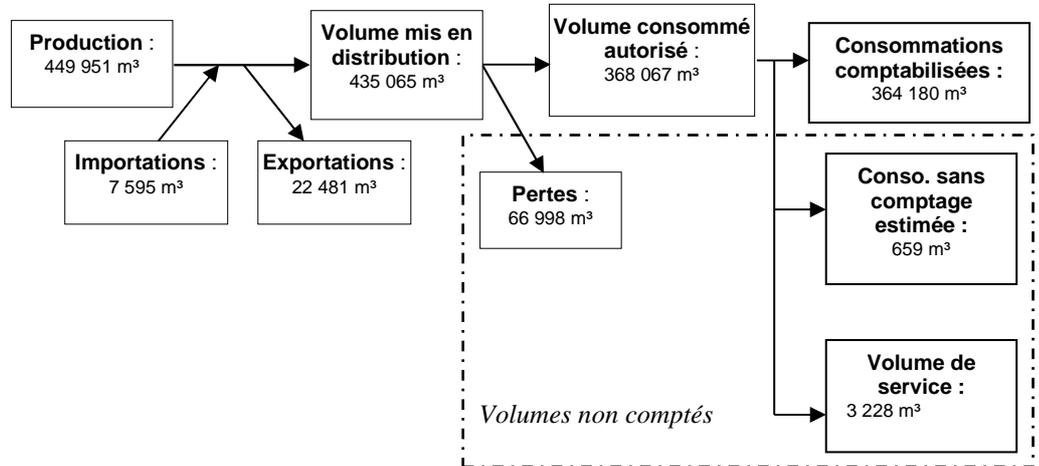

Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à 659 m<sup>3</sup> par l'exploitant.

Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,...) sont évalués à 3 228 m<sup>3</sup> par l'exploitant.

L'arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants :

**- rendement du réseau de distribution =**

(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (volume produit + importations)

	2013	2014	2015	2016	2017
Rendement du réseau de distribution [%]	79,4 %	80,6 %	82,1 %	84,4 %	85,4 %

*N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l'année 2007*

**- indice des volumes non comptés =**

(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire des volumes non comptés [m <sup>3</sup> /km/j]	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5

**- indice linéaire de pertes en réseau =**

pertes / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire de pertes en réseau [m <sup>3</sup> /km/j]	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4


**- indice linéaire de consommation=**

(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire de consommation [m <sup>3</sup> /km/j]	2,5	2,4	2,6	2,5	2,6
Seuil de rendement [%]	65,5 %	65,5 %	65,5 %	65,5 %	65,5 %

Le rendement est au-dessus du seuil minimal sur le dernier exercice.

• *Brossacais :*

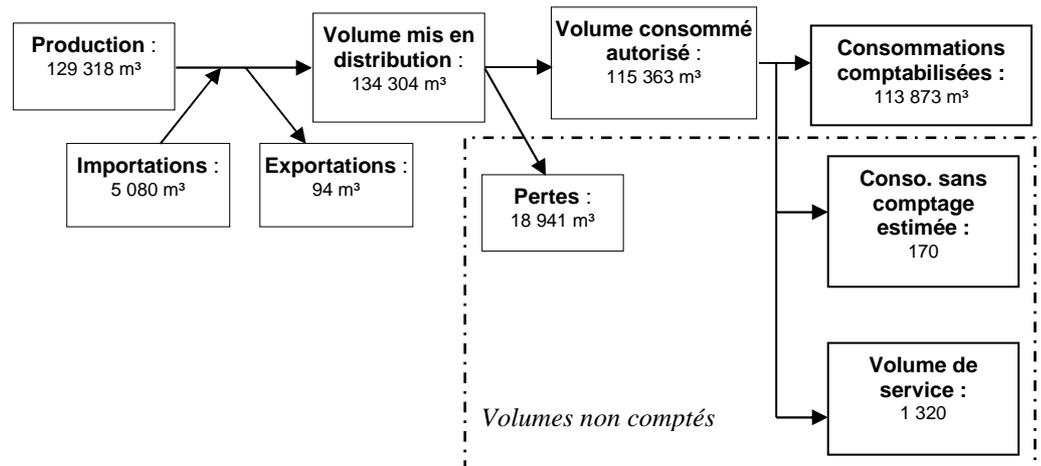

Il n'est pas pris en compte de consommations sans comptage.

Il n'est pas pris en compte de volumes de service.

L'arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants :

- **rendement du réseau de distribution =**

(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (volume produit + importations)

	2013	2014	2015	2016	2017
Rendement du réseau de distribution [%]	81,5 %	82,3 %	86,3 %	83,0 %	85,9 %

*N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l'année 2007*

- **indice des volumes non comptés =**

(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/j]	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3

- **indice linéaire de pertes en réseau =**

pertes / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/j]	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3


- **indice linéaire de consommation=**

(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire de consommation [m³/km/j]	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Seuil de rendement [%]	65,4 %	65,4 %	65,4 %	65,4 %	65,4 %

Le rendement est au-dessus du seuil minimal sur le dernier exercice.

• *Chalais* :

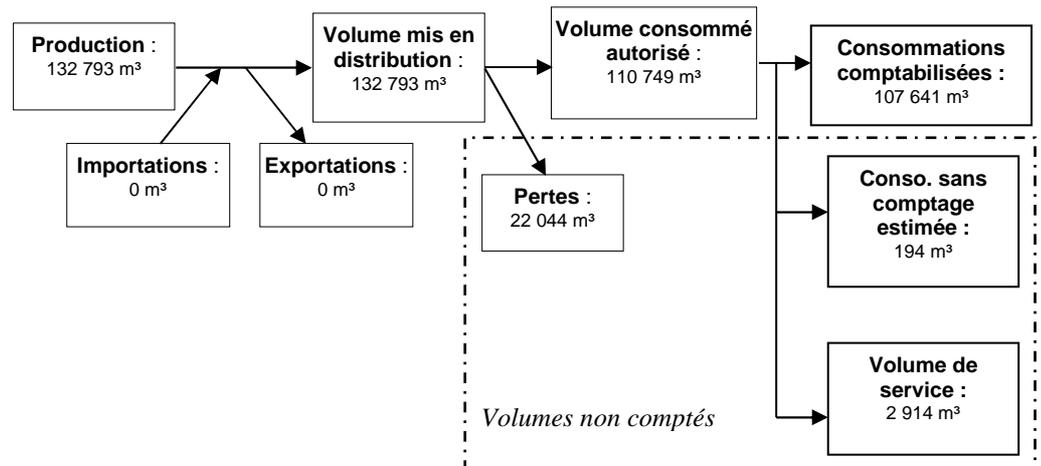

Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à 194 m³ par l'exploitant.

Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,...) sont évalués à 2 914 m³ par l'exploitant.

L'arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants :

- **rendement du réseau de distribution =**

(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (volume produit + importations)

	2013	2014	2015	2016	2017
Rendement du réseau de distribution [%]	87,6 %	88,3 %	79,2 %	79,2 %	83,4 %

*N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l'année 2007*

- **indice des volumes non comptés =**

(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/j]	1,5	1,5	2,5	2,0	1,3

- **indice linéaire de pertes en réseau =**

pertes / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/j]	0,8	0,8	1,6	1,5	1,1


- **indice linéaire de consommation=**

(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire de consommation [m³/km/j]	5,9	6,3	6,1	5,6	5,5
Seuil de rendement [%]	66,2 %	66,3 %	66,2 %	66,1 %	66,1 %

Le rendement est au-dessus du seuil minimal sur le dernier exercice.

• Edon :

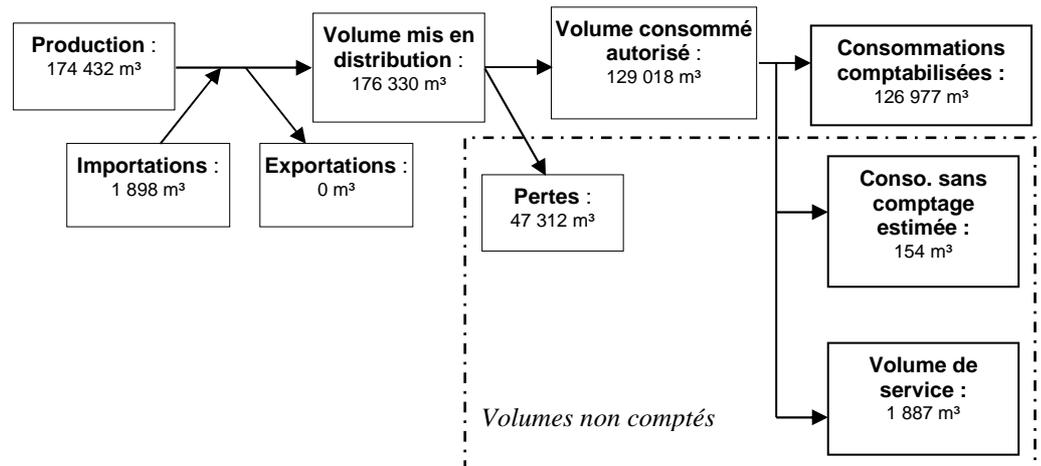

Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à 154 m<sup>3</sup> par l'exploitant.

Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,...) sont évalués à 1 887 m<sup>3</sup> par l'exploitant.

L'arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants :

- **rendement du réseau de distribution** =

(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (volume produit + importations)

	2013	2014	2015	2016	2017
Rendement du réseau de distribution [%]	63,7 %	69,6 %	71,8 %	74,7 %	73,2 %

N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l'année 2007

- **indice des volumes non comptés** =

(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire des volumes non comptés [m <sup>3</sup> /km/j]	1,4	1,1	1,1	0,9	1,0

- **indice linéaire de pertes en réseau** =

pertes / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire de pertes en réseau [m <sup>3</sup> /km/j]	1,4	1,1	1,0	0,9	0,9


- **indice linéaire de consommation**=

(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire de consommation [m <sup>3</sup> /km/j]	2,4	2,5	2,6	2,7	2,5
Seuil de rendement [%]	65,5 %	65,5 %	65,5 %	65,5 %	65,5 %

Le rendement est au-dessus du seuil minimal sur le dernier exercice.

• *Essards :*

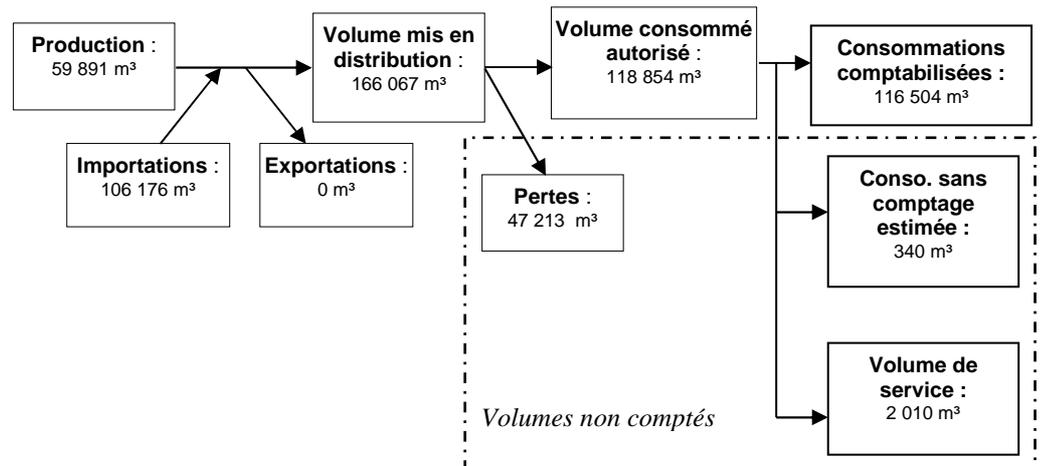

Il n'est pas pris en compte de consommations sans comptage.

Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,...) sont évalués à 2 350 m<sup>3</sup> par l'exploitant.

L'arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants :

- **rendement du réseau de distribution =**

(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (volume produit + importations)

	2013	2014	2015	2016	2017
Rendement du réseau de distribution [%]	72,1 %	71,0 %	71,7 %	69,4 %	71,6 %

*N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l'année 2007*

- **indice des volumes non comptés =**

(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire des volumes non comptés [m <sup>3</sup> /km/j]	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8

- **indice linéaire de pertes en réseau =**

pertes / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire de pertes en réseau [m <sup>3</sup> /km/j]	0,7	0,7	0,8	0,9	0,8

- **indice linéaire de consommation=**


(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire de consommation [m <sup>3</sup> /km/j]	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0
Seuil de rendement [%]	65,4 %	65,4 %	65,4 %	65,4 %	65,4 %

Le seuil de rendement de réseau n'est pas atteint sur le dernier exercice.

En application du décret du 27 janvier 2012 un plan d'actions pourrait s'imposer.

• Font des Abîmes :

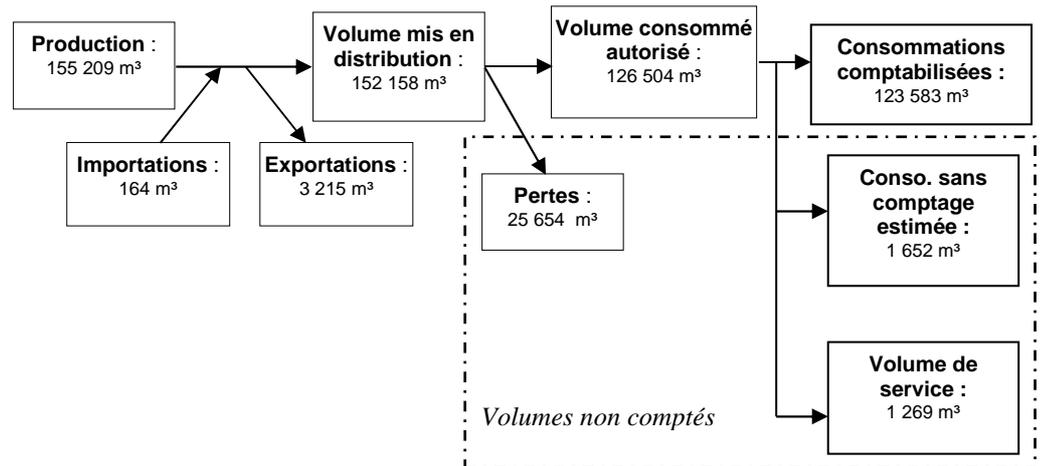

Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à 1 652 m<sup>3</sup> par l'exploitant.

Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,...) sont évalués à 1 269 m<sup>3</sup> par l'exploitant.

L'arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants :

- **rendement du réseau de distribution** =

(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (volume produit + importations)

	2013	2014	2015	2016	2017
Rendement du réseau de distribution [%]	71,7 %	77,4 %	81,1 %	83,3 %	83,5 %

N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l'année 2007

- **indice des volumes non comptés** =

(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire des volumes non comptés [m <sup>3</sup> /km/j]	0,8	0,6	0,5	0,5	0,5

- **indice linéaire de pertes en réseau** =

pertes / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire de pertes en réseau [m <sup>3</sup> /km/j]	0,8	0,6	0,5	0,4	0,4


- **indice linéaire de consommation**=

(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire de consommation [m <sup>3</sup> /km/j]	2,0	2,0	2,1	2,2	2,1
Seuil de rendement [%]	65,4 %	65,4 %	65,4 %	65,4 %	65,5 %

Le rendement est au-dessus du seuil minimal sur le dernier exercice.

• Font Chaude :

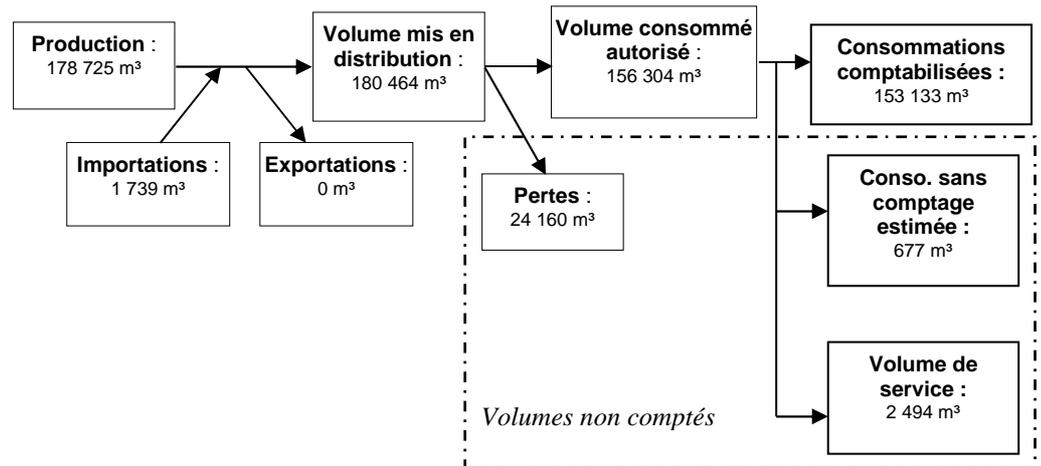

Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à 677 m<sup>3</sup> par l'exploitant.

Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,...) sont évalués à 2 494 m<sup>3</sup> par l'exploitant.

L'arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants :

- **rendement du réseau de distribution** =

(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (volume produit + importations)

	2013	2014	2015	2016	2017
Rendement du réseau de distribution [%]	80,7 %	80,3 %	77,6 %	80,1 %	86,6 %

N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l'année 2007

- **indice des volumes non comptés** =

(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire des volumes non comptés [m <sup>3</sup> /km/j]	0,4	0,4	0,5	0,5	0,3

- **indice linéaire de pertes en réseau** =

pertes / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire de pertes en réseau [m <sup>3</sup> /km/j]	0,4	0,4	0,5	0,5	0,3


- **indice linéaire de consommation**=

(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire de consommation [m <sup>3</sup> /km/j]	1,6	1,5	1,6	1,7	1,7
Seuil de rendement [%]	65,3 %	65,3 %	65,3 %	65,3 %	65,3 %

Le rendement est au-dessus du seuil minimal sur le dernier exercice.

• Font du Gour :

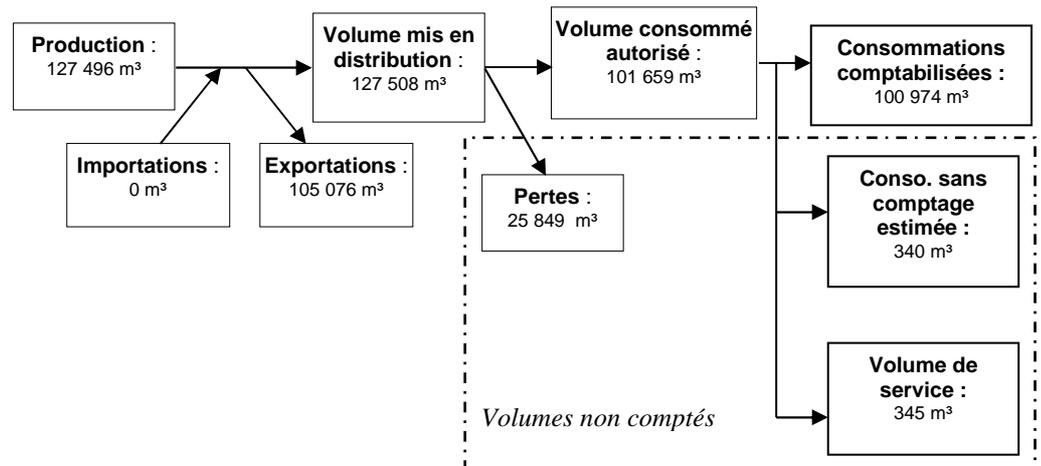

Il n'est pas pris en compte de consommations sans comptage.

Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,...) sont évalués à 665 m<sup>3</sup> par l'exploitant.

L'arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants :cccc

- rendement du réseau de distribution =

(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (volume produit + importations)

	2013	2014	2015	2016	2017
Rendement du réseau de distribution [%]	66,5 %	82,3 %	84,4 %	86,6 %	88,9 %

N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l'année 2007

- indice des volumes non comptés =

(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire des volumes non comptés [m <sup>3</sup> /km/j]	2,2	1,5	1,3	1,1	0,9

- indice linéaire de pertes en réseau =

pertes / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire de pertes en réseau [m <sup>3</sup> /km/j]	2,2	1,4	1,3	1,1	0,9


- indice linéaire de consommation=

(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire de consommation [m <sup>3</sup> /km/j]	4,3	6,7	6,9	7,1	7,0
Seuil de rendement [%]	65,9 %	66,3 %	66,4 %	66,4 %	66,4 %

Le rendement est au-dessus du seuil minimal sur le dernier exercice.

• Collines du Montmorélien :

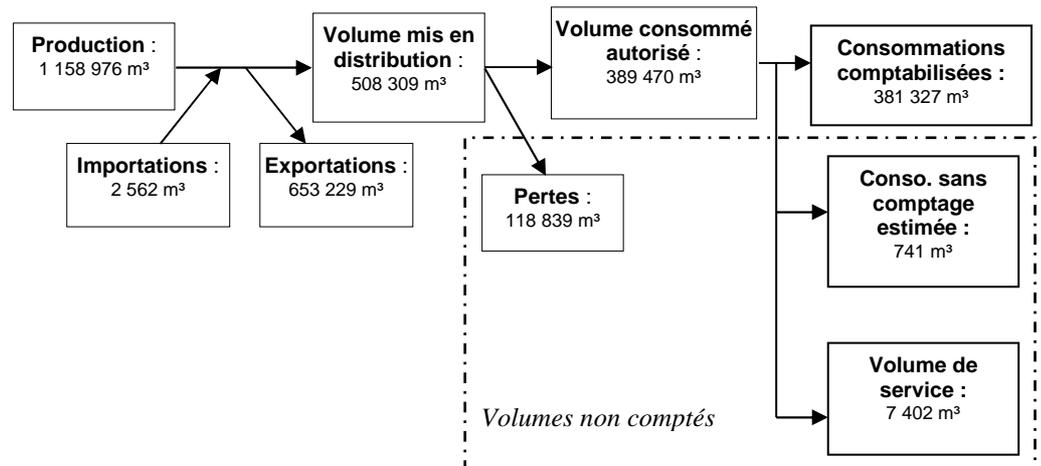

Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à 741 m³ par l'exploitant.

Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,...) sont évalués à 7 402 m³ par l'exploitant.

L'arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants :

- **rendement du réseau de distribution =**

(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (volume produit + importations)

	2013	2014	2015	2016	2017
Rendement du réseau de distribution [%]	75,4 %	79,4 %	84,5 %	81,2 %	89,8 %

N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l'année 2007

- **indice des volumes non comptés =**

(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/j]	0,8	0,6	0,5	0,6	0,7

- **indice linéaire de pertes en réseau =**

pertes / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/j]	0,8	0,6	0,5	0,5	0,7


- **indice linéaire de consommation=**

(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire de consommation [m³/km/j]	2,3	2,3	2,5	2,4	2,2
Seuil de rendement [%]	65,5 %	65,5 %	65,5 %	65,5 %	65,4 %

Le rendement est au-dessus du seuil minimal sur le dernier exercice.

• Ronsenac :

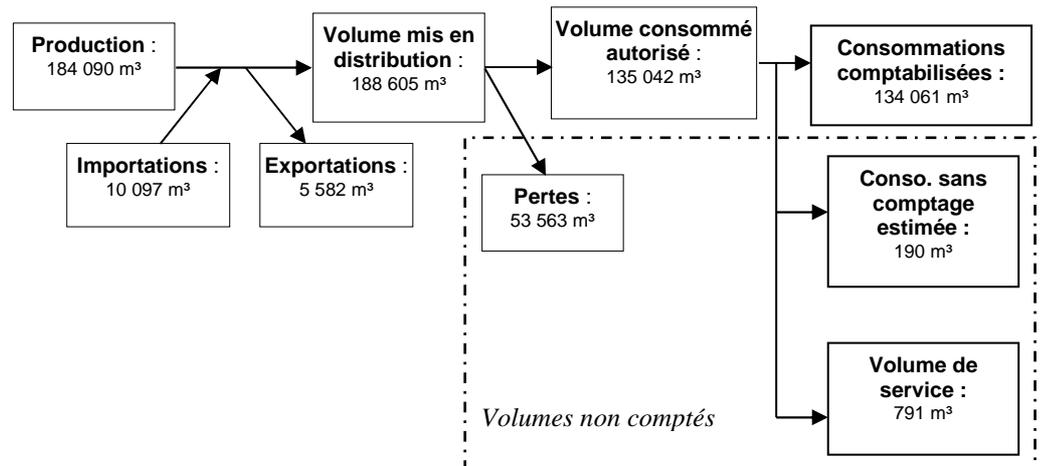

Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à 190 m³ par l'exploitant.

Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,...) sont évalués à 791 m³ par l'exploitant.

L'arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants :

- **rendement du réseau de distribution =**

(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (volume produit + importations)

	2013	2014	2015	2016	2017
Rendement du réseau de distribution [%]	76,6 %	72,9 %	70,1 %	76,0 %	72,4 %

N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l'année 2007

- **indice des volumes non comptés =**

(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/j]	0,8	0,9	1,1	1,0	1,0

- **indice linéaire de pertes en réseau =**

pertes / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/j]	0,8	0,9	1,1	0,9	1,0


- **indice linéaire de consommation=**

(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire de consommation [m³/km/j]	2,5	2,5	2,6	2,8	2,6
Seuil de rendement [%]	65,5 %	65,5 %	65,5 %	65,6 %	65,5 %

Le rendement est au-dessus du seuil minimal sur le dernier exercice.

• Salles Lavalette :

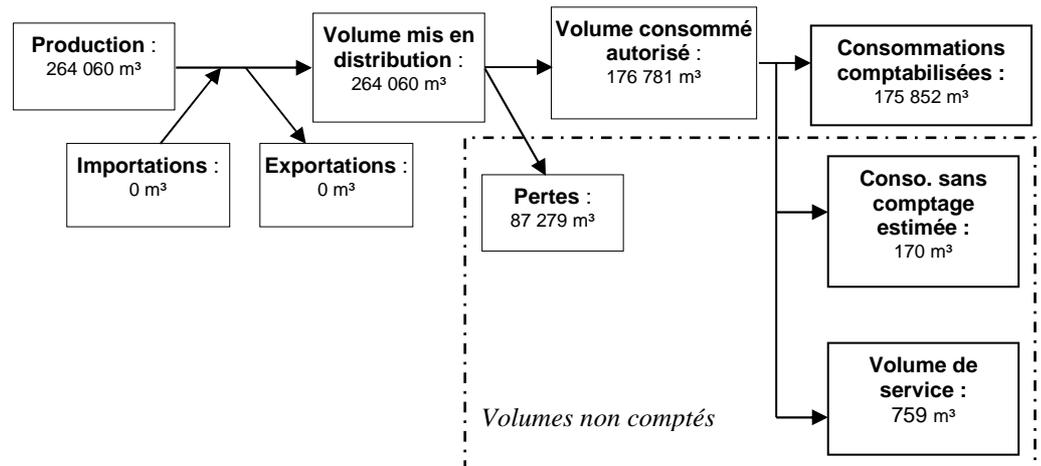

Il n'est pas pris en compte de consommations sans comptage.

Il n'est pas pris en compte de volumes de service.

L'arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants :

- **rendement du réseau de distribution =**

(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (volume produit + importations)

	2013	2014	2015	2016	2017
Rendement du réseau de distribution [%]	70,0 %	70,4 %	71,4 %	72,6 %	66,9 %

N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l'année 2007

- **indice des volumes non comptés =**

(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/j]	0,9	0,9	0,9	0,8	1,0

- **indice linéaire de pertes en réseau =**

pertes / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/j]	0,9	0,8	0,9	0,8	1,0


- **indice linéaire de consommation=**

(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire de consommation [m³/km/j]	2,0	2,0	2,1	2,0	2,0
Seuil de rendement [%]	65,4 %	65,4 %	65,4 %	65,4 %	65,4 %

Le rendement est au-dessus du seuil minimal sur le dernier exercice.

GLOBAL :

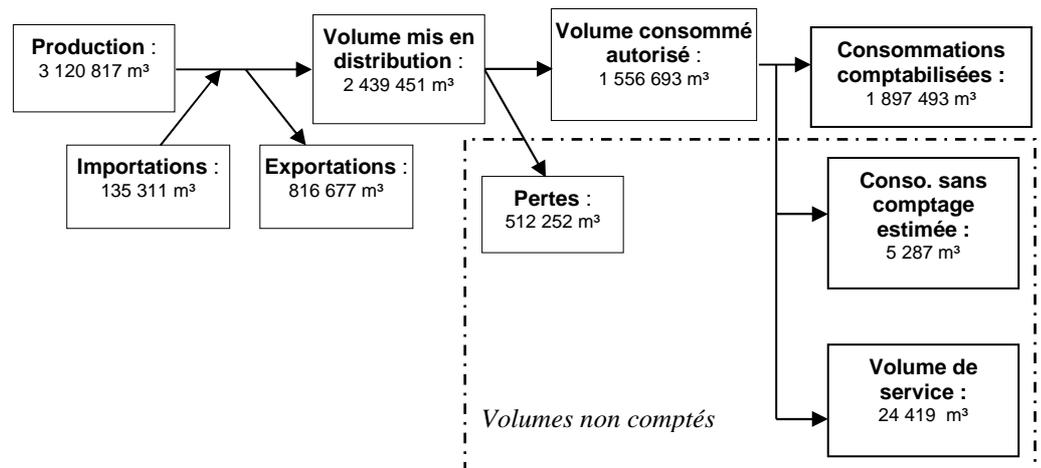

Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à 5287m³ par l'exploitant.

Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,...) sont évalués à 24419 m³ par l'exploitant.

L'arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants :

**- rendement du réseau de distribution =**

(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (volume produit + importations)

	2013	2014	2015	2016	2017
Rendement du réseau de distribution [%]	75,0 %	77,9 %	78,9 %	79,4 %	84,3 %

N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l'année 2007

**- indice des volumes non comptés =**

(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/j]	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6

**- indice linéaire de pertes en réseau =**

pertes / (365 \* longueur du réseau hors branchements)


	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/j]	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6

**- indice linéaire de consommation=**


(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (365 \* longueur du réseau hors branchements)

	2013	2014	2015	2016	2017
Indice linéaire de consommation [m³/km/j]	2,3	2,4	2,5	2,5	2,4

Evolution du rendement du réseau de distribution

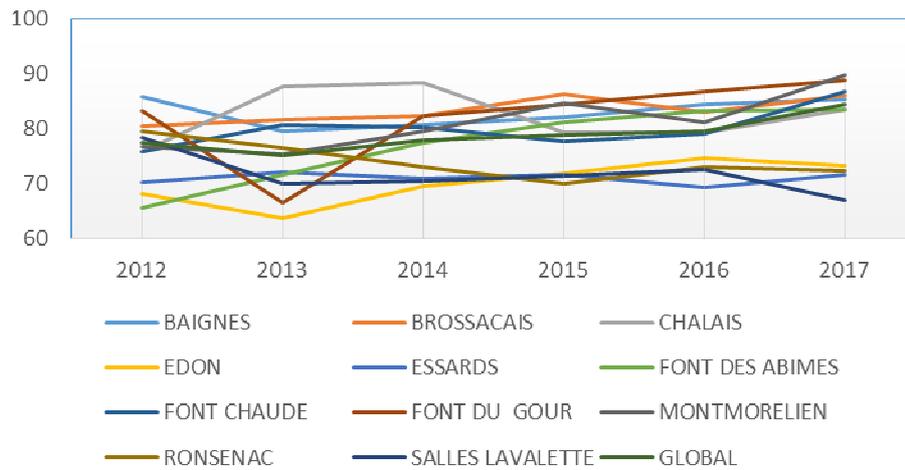

Evolution de l'indice linéaire des pertes de réseau

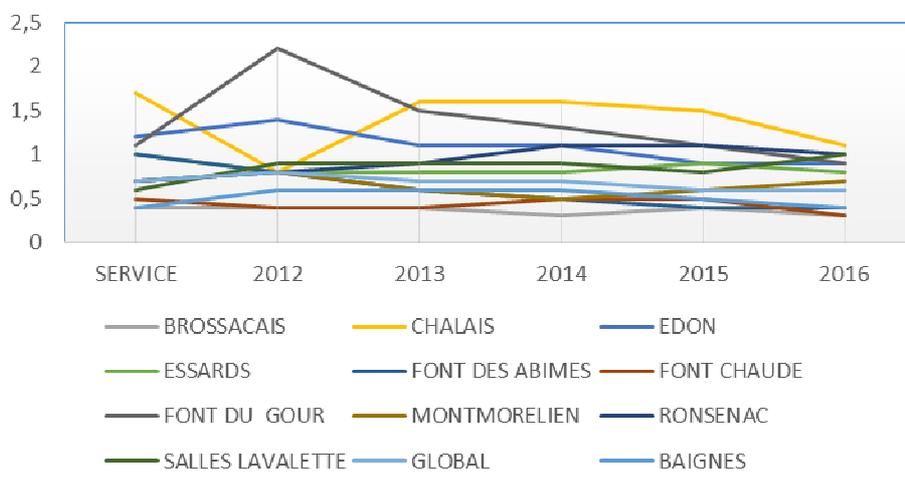

## ■ Financement des investissements du service de l'eau potable

### ■ TRAVAUX ENGAGES AU COURS DE L'EXERCICE

Service	Objet des travaux	Montant de travaux
<b>Baignes</b>	Canalisations	114 471,85 €
	Réservoir	127 633,53 €
	Extensions	17 808,03 €
	Géo référencement	15 689,12 €
	Chloration	24 852,00 €
	Anti-intrusion	18 845,00 €
<b>Brossacais</b>	Canalisations	118 909,79 €
	Aménagement de bourg	94 478,51 €
	Extensions	3 319,19 €
<b>Chalais</b>	AAP Fuites	52 761,41 €
<b>Edon Ronsenac</b>	Canalisations	21 654,71 €
	AAP Fuites	247 452,24 €
	Aménagement de bourg	68 254,11 €
	Extensions	12 059,67 €
<b>Font du Gour</b>	AAP Fuites	81 578,45 €
<b>Les Essards</b>	Canalisations	37 342,59 €
	Renforcement	11 954,90 €
<b>Montmorélien</b>	Canalisations	82 985,39 €
	CVM	10 128,76 €
<b>Salles Lavalette</b>	Canalisations	61 647,03 €
	AAP Fuites	234 844,13 €

### ■ BRANCHEMENTS EN PLOMB

Il n'y a plus de branchements identifiés comportant un tronçon en plomb avant compteur sur le territoire syndical.

### ■ ETAT DE LA DETTE

L'état de la dette au 31 décembre 2017 fait apparaître les valeurs suivantes :

	2016	2017
Encours de la dette au 31 décembre	1 011 649,95 €	3 064 372,36 €*
Remboursements au cours de l'exercice	122 578,94 €	353 235,20 €*
dont en intérêts	37 446,17 €	106 798,13 €
dont en capital	85 132,77 €	246 437,07 €

\*Remboursement d'une partie de la dette par Grand Angoulême au titre de la construction des Forages du turonien d'un montant de 168 550,18 € (Capital : 130 811,44€ - Intérêt : 37 738,74 €)

# ■ Synthèse des indicateurs des services de l'eau potable

## ■ BAIGNES

Désignation	unité	2016	2017
Prix TTC du service au m <sup>3</sup> pour 120 m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	2,81	2,84
Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	%	60	60
Rendement du réseau de distribution	%	84,4	85,4
Indice linéaire des volumes non comptés	m <sup>3</sup> /km/j	0,5	0,5
Indice linéaire de pertes en réseau	m <sup>3</sup> /km/j	0,5	0,4
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	unité	110	110

## ■ BROSSACAIS

Désignation	unité	2016	2017
Prix TTC du service au m <sup>3</sup> pour 120 m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	2,53	2,54
Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	%	60	60
Rendement du réseau de distribution	%	83,0	85,9
Indice linéaire des volumes non comptés	m <sup>3</sup> /km/j	0,4	0,3
Indice linéaire de pertes en réseau	m <sup>3</sup> /km/j	0,4	0,3
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	unité	110	110

## ■ CHALAIS

Désignation	unité	2016	2017
Prix TTC du service au m <sup>3</sup> pour 120 m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	2,92	3,01
Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	%	75	73
Rendement du réseau de distribution	%	79,2	83,4
Indice linéaire des volumes non comptés	m <sup>3</sup> /km/j	2,0	1,3
Indice linéaire de pertes en réseau	m <sup>3</sup> /km/j	1,5	1,1
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	unité	107	107

## ■ EDON

Désignation	unité	2016	2017
Prix TTC du service au m <sup>3</sup> pour 120 m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	2,87	2,88
Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	%	60	60
Rendement du réseau de distribution	%	74,7	73,2
Indice linéaire des volumes non comptés	m <sup>3</sup> /km/j	0,9	1,0
Indice linéaire de pertes en réseau	m <sup>3</sup> /km/j	0,9	0,9
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	unité	107	109

## ■ ESSARDS

Désignation	unité	2016	2017
Prix TTC du service au m <sup>3</sup> pour 120 m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	2,86	2,97
Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	%	68	68
Rendement du réseau de distribution	%	69,4	43,7
Indice linéaire des volumes non comptés	m <sup>3</sup> /km/j	0,9	2,7
Indice linéaire de pertes en réseau	m <sup>3</sup> /km/j	0,9	2,6
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	unité	105	109

## ■ FONT DES ABIMES

Désignation	unité	2016	2017
Prix TTC du service au m <sup>3</sup> pour 120 m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	2,37	2,39
Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	%	60	60
Rendement du réseau de distribution	%	83,3	100,9
Indice linéaire des volumes non comptés	m <sup>3</sup> /km/j	0,5	0,5
Indice linéaire de pertes en réseau	m <sup>3</sup> /km/j	0,4	0,4
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	unité	95	95

## ■ FONT CHAUDE

Désignation	unité	2016	2017
Prix TTC du service au m <sup>3</sup> pour 120 m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	2,61	2,66
Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	%	60	60
Rendement du réseau de distribution	%	77,2	86,6
Indice linéaire des volumes non comptés	m <sup>3</sup> /km/j	0,5	0,3
Indice linéaire de pertes en réseau	m <sup>3</sup> /km/j	0,5	0,3
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	unité	110	110

## ■ FONT DU GOUR

Désignation	unité	2016	2017
Prix TTC du service au m <sup>3</sup> pour 120 m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	2,34	2,35
Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	%	60	60
Rendement du réseau de distribution	%	86,6	88,9
Indice linéaire des volumes non comptés	m <sup>3</sup> /km/j	1,1	0,9
Indice linéaire de pertes en réseau	m <sup>3</sup> /km/j	1,1	0,9
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	unité	95	95

## ■ COLLINES DU MONTMORELIEN

Désignation	unité	2016	2017
Prix TTC du service au m <sup>3</sup> pour 120 m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	2,44	2,49
Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	%	75	60
Rendement du réseau de distribution	%	81,2	83,5
Indice linéaire des volumes non comptés	m <sup>3</sup> /km/j	0,6	0,5
Indice linéaire de pertes en réseau	m <sup>3</sup> /km/j	0,5	0,4
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	unité	103	103
Estimation du nombre d'habitants desservis	hab	7 167	7 167

## ■ RONSENAC

Désignation	unité	2016	2017
Prix TTC du service au m <sup>3</sup> pour 120 m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	2,86	
Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	%	75	60
Rendement du réseau de distribution	%	76,0	72,4
Indice linéaire des volumes non comptés	m <sup>3</sup> /km/j	1,0	1,0
Indice linéaire de pertes en réseau	m <sup>3</sup> /km/j	0,9	1,0
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	unité	107	108
Estimation du nombre d'habitants desservis	hab	2 476	2 476

## ■ SALLES LAVALETTE

Désignation	unité	2016	2017
Prix TTC du service au m <sup>3</sup> pour 120 m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	2,29	2,32
Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	%	60	60
Rendement du réseau de distribution	%	72,6	66,8
Indice linéaire des volumes non comptés	m <sup>3</sup> /km/j	0,8	1,0
Indice linéaire de pertes en réseau	m <sup>3</sup> /km/j	0,8	1,0
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	unité	105	105
Estimation du nombre d'habitants desservis	hab	2 811	

## ■ GLOBAL

Désignation	unité	2016	2017
Prix TTC du service au m <sup>3</sup> pour 120 m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	2,49	2,48
Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	%	non consolidé	non consolidé
Rendement du réseau de distribution	%	78,7 %	80,7 %
Indice linéaire des volumes non comptés	m <sup>3</sup> /km/j	0,7	0,6
Indice linéaire de pertes en réseau	m <sup>3</sup> /km/j	0,7	0,6
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	unité	non consolidé	non consolidé
Estimation du nombre d'habitants desservis	Hab		